


1. 电压等级: 1140V 2. 导电杆大小: M12

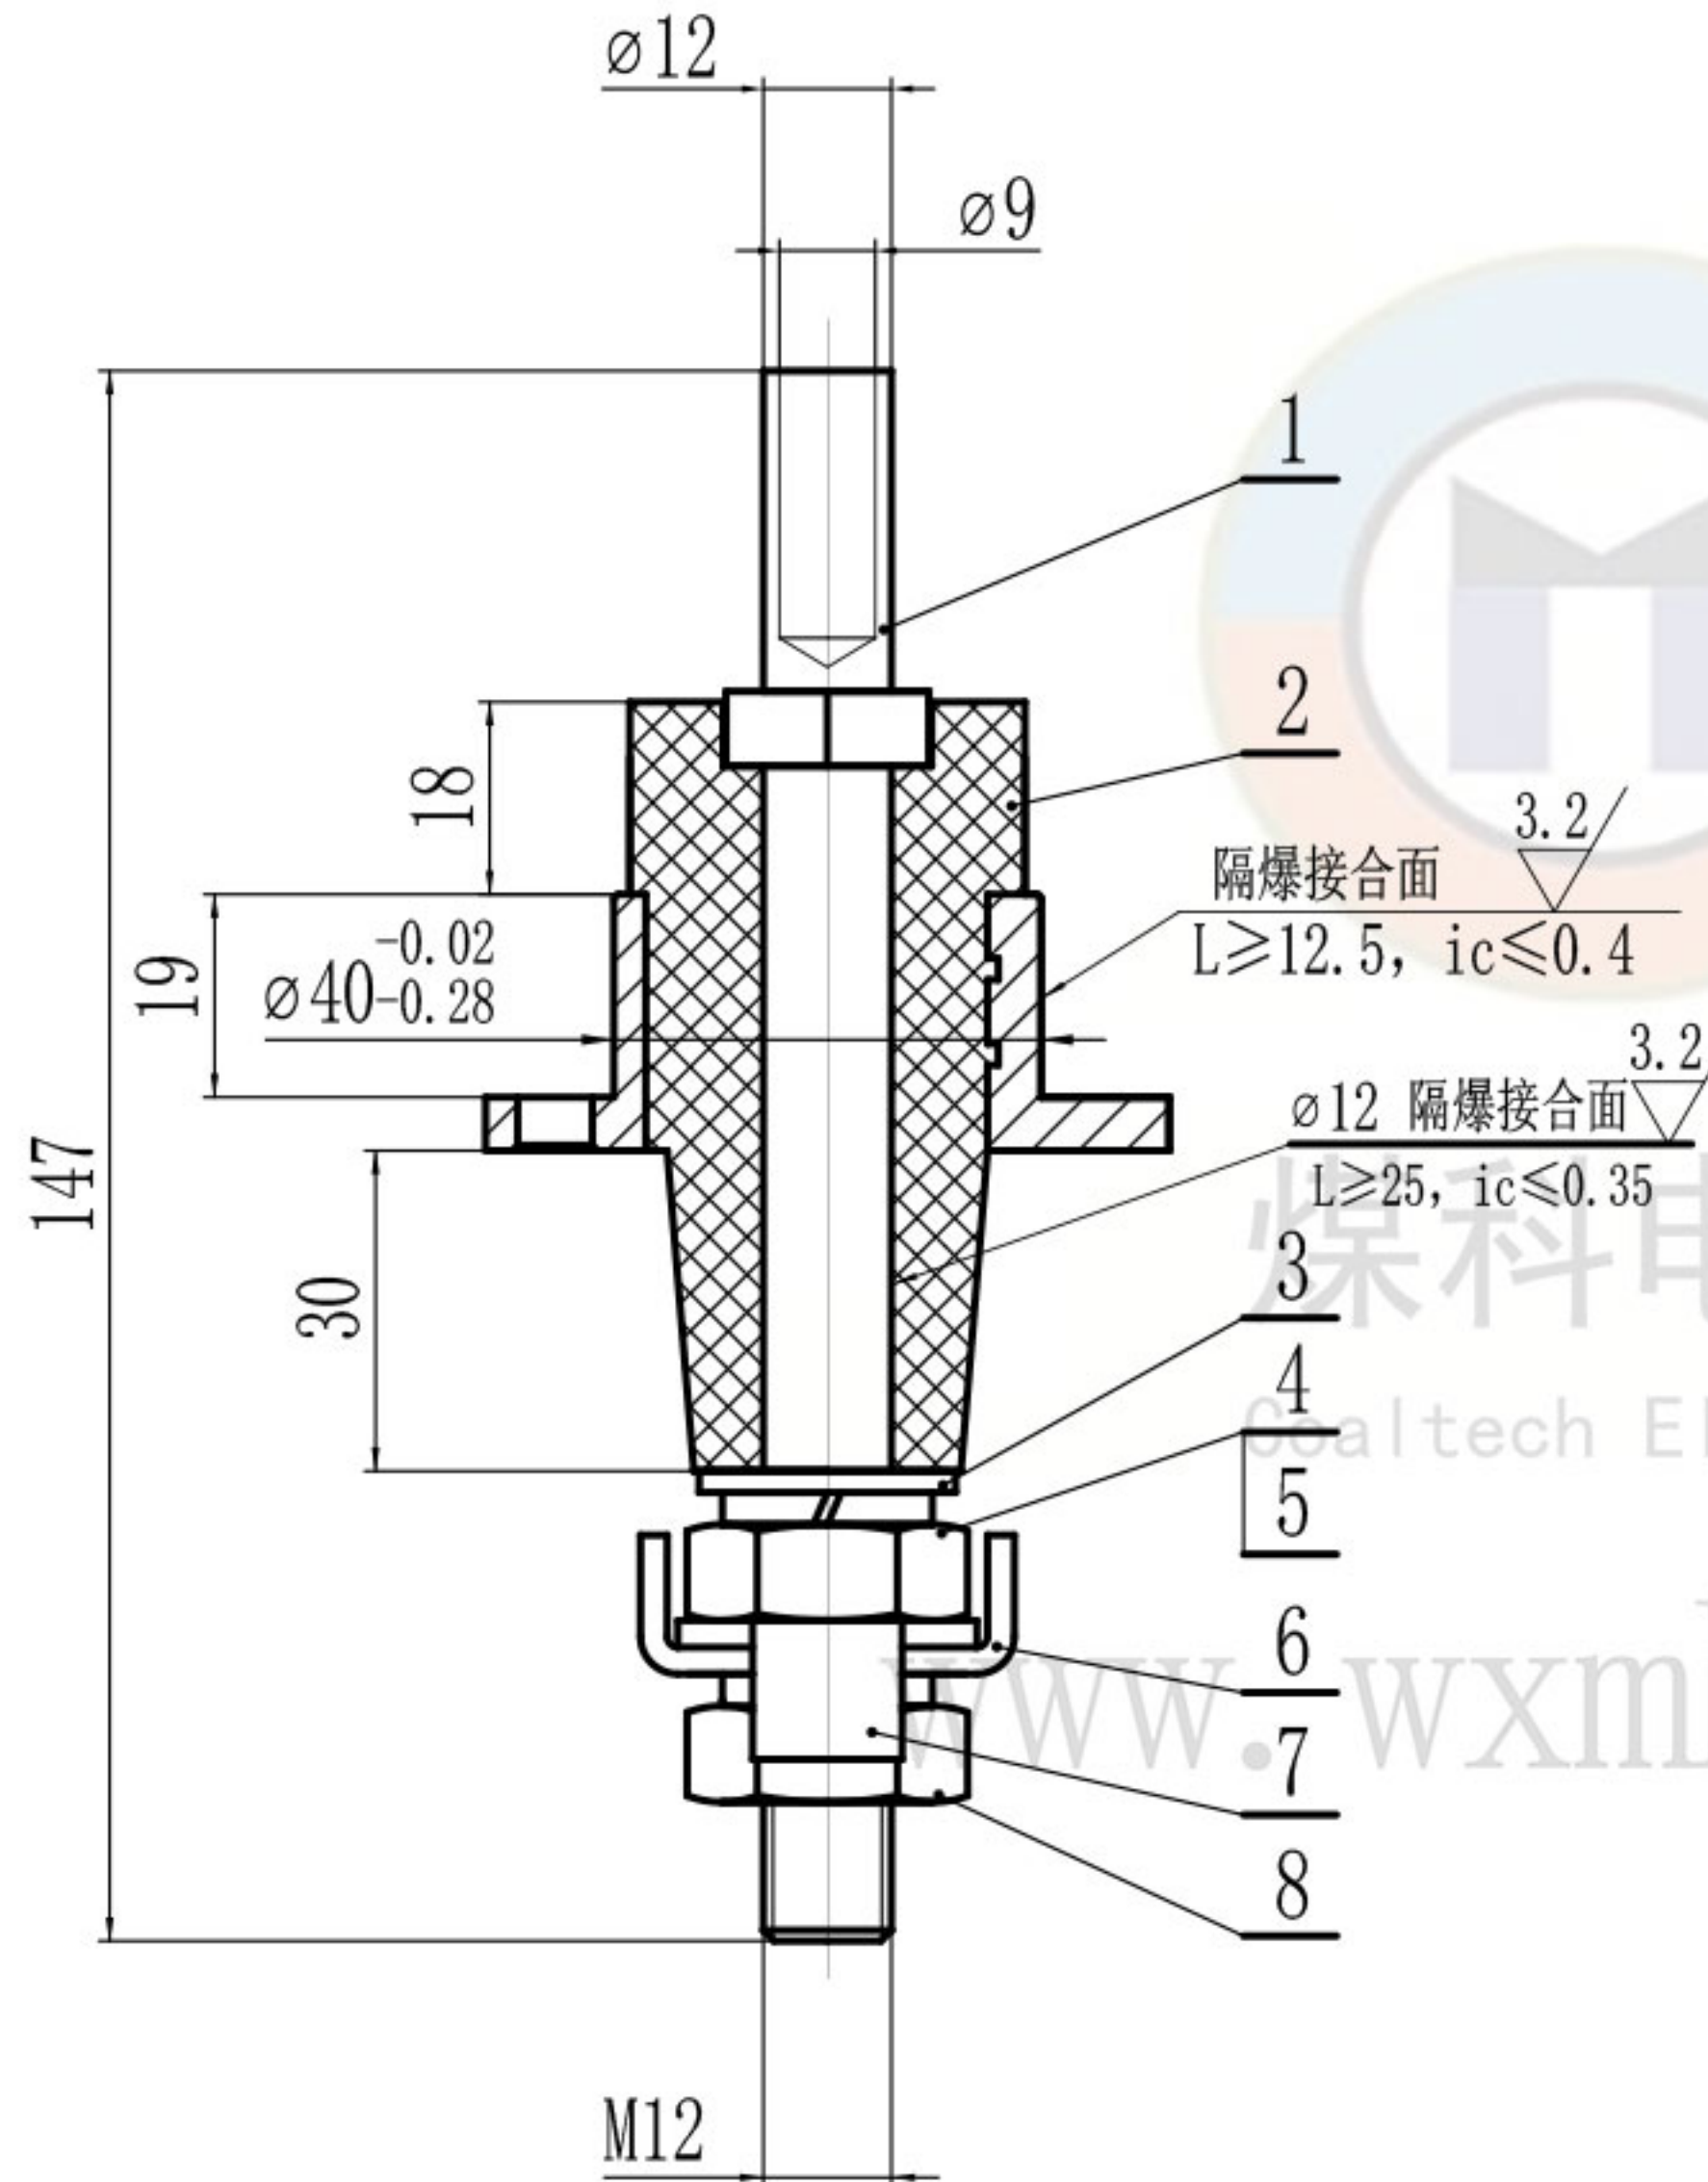

8	GB/T 6170-2015	螺母 M12	1	4.8级			
7	GD-12-T	铜弓形垫圈12	1	H62			煤科电器通用件
6	GD-12-G	钢弓形垫圈12	1	Q235A			煤科电器通用件
5	GB/T 93-1987	弹垫12	2	65Mn			
4	GB/T 6170-2015	螺母 M12	1	H62			
3	GB/T 97.1-2002	垫圈 12	1	140HV			
2	DT-JP12-1140H-Φ40	端子套	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料IMC			煤科电器通用件
1	TG-F19-M12K9-G12-147	铜杆	1	H62			煤科电器通用件

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段 标记		重量	比例	总图
设计	zouxuan	2023-06-08	标准化						1:1	
审核			工艺							
主管设计			审核	zoufb	2023-06-08	JP12-1140HS(K9)-Φ40-ZT				
			批准			共 1 张	第 1 张	版本 DW23F08	替代	

TT- Φ 40 (JP)


其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

A

B

C

D

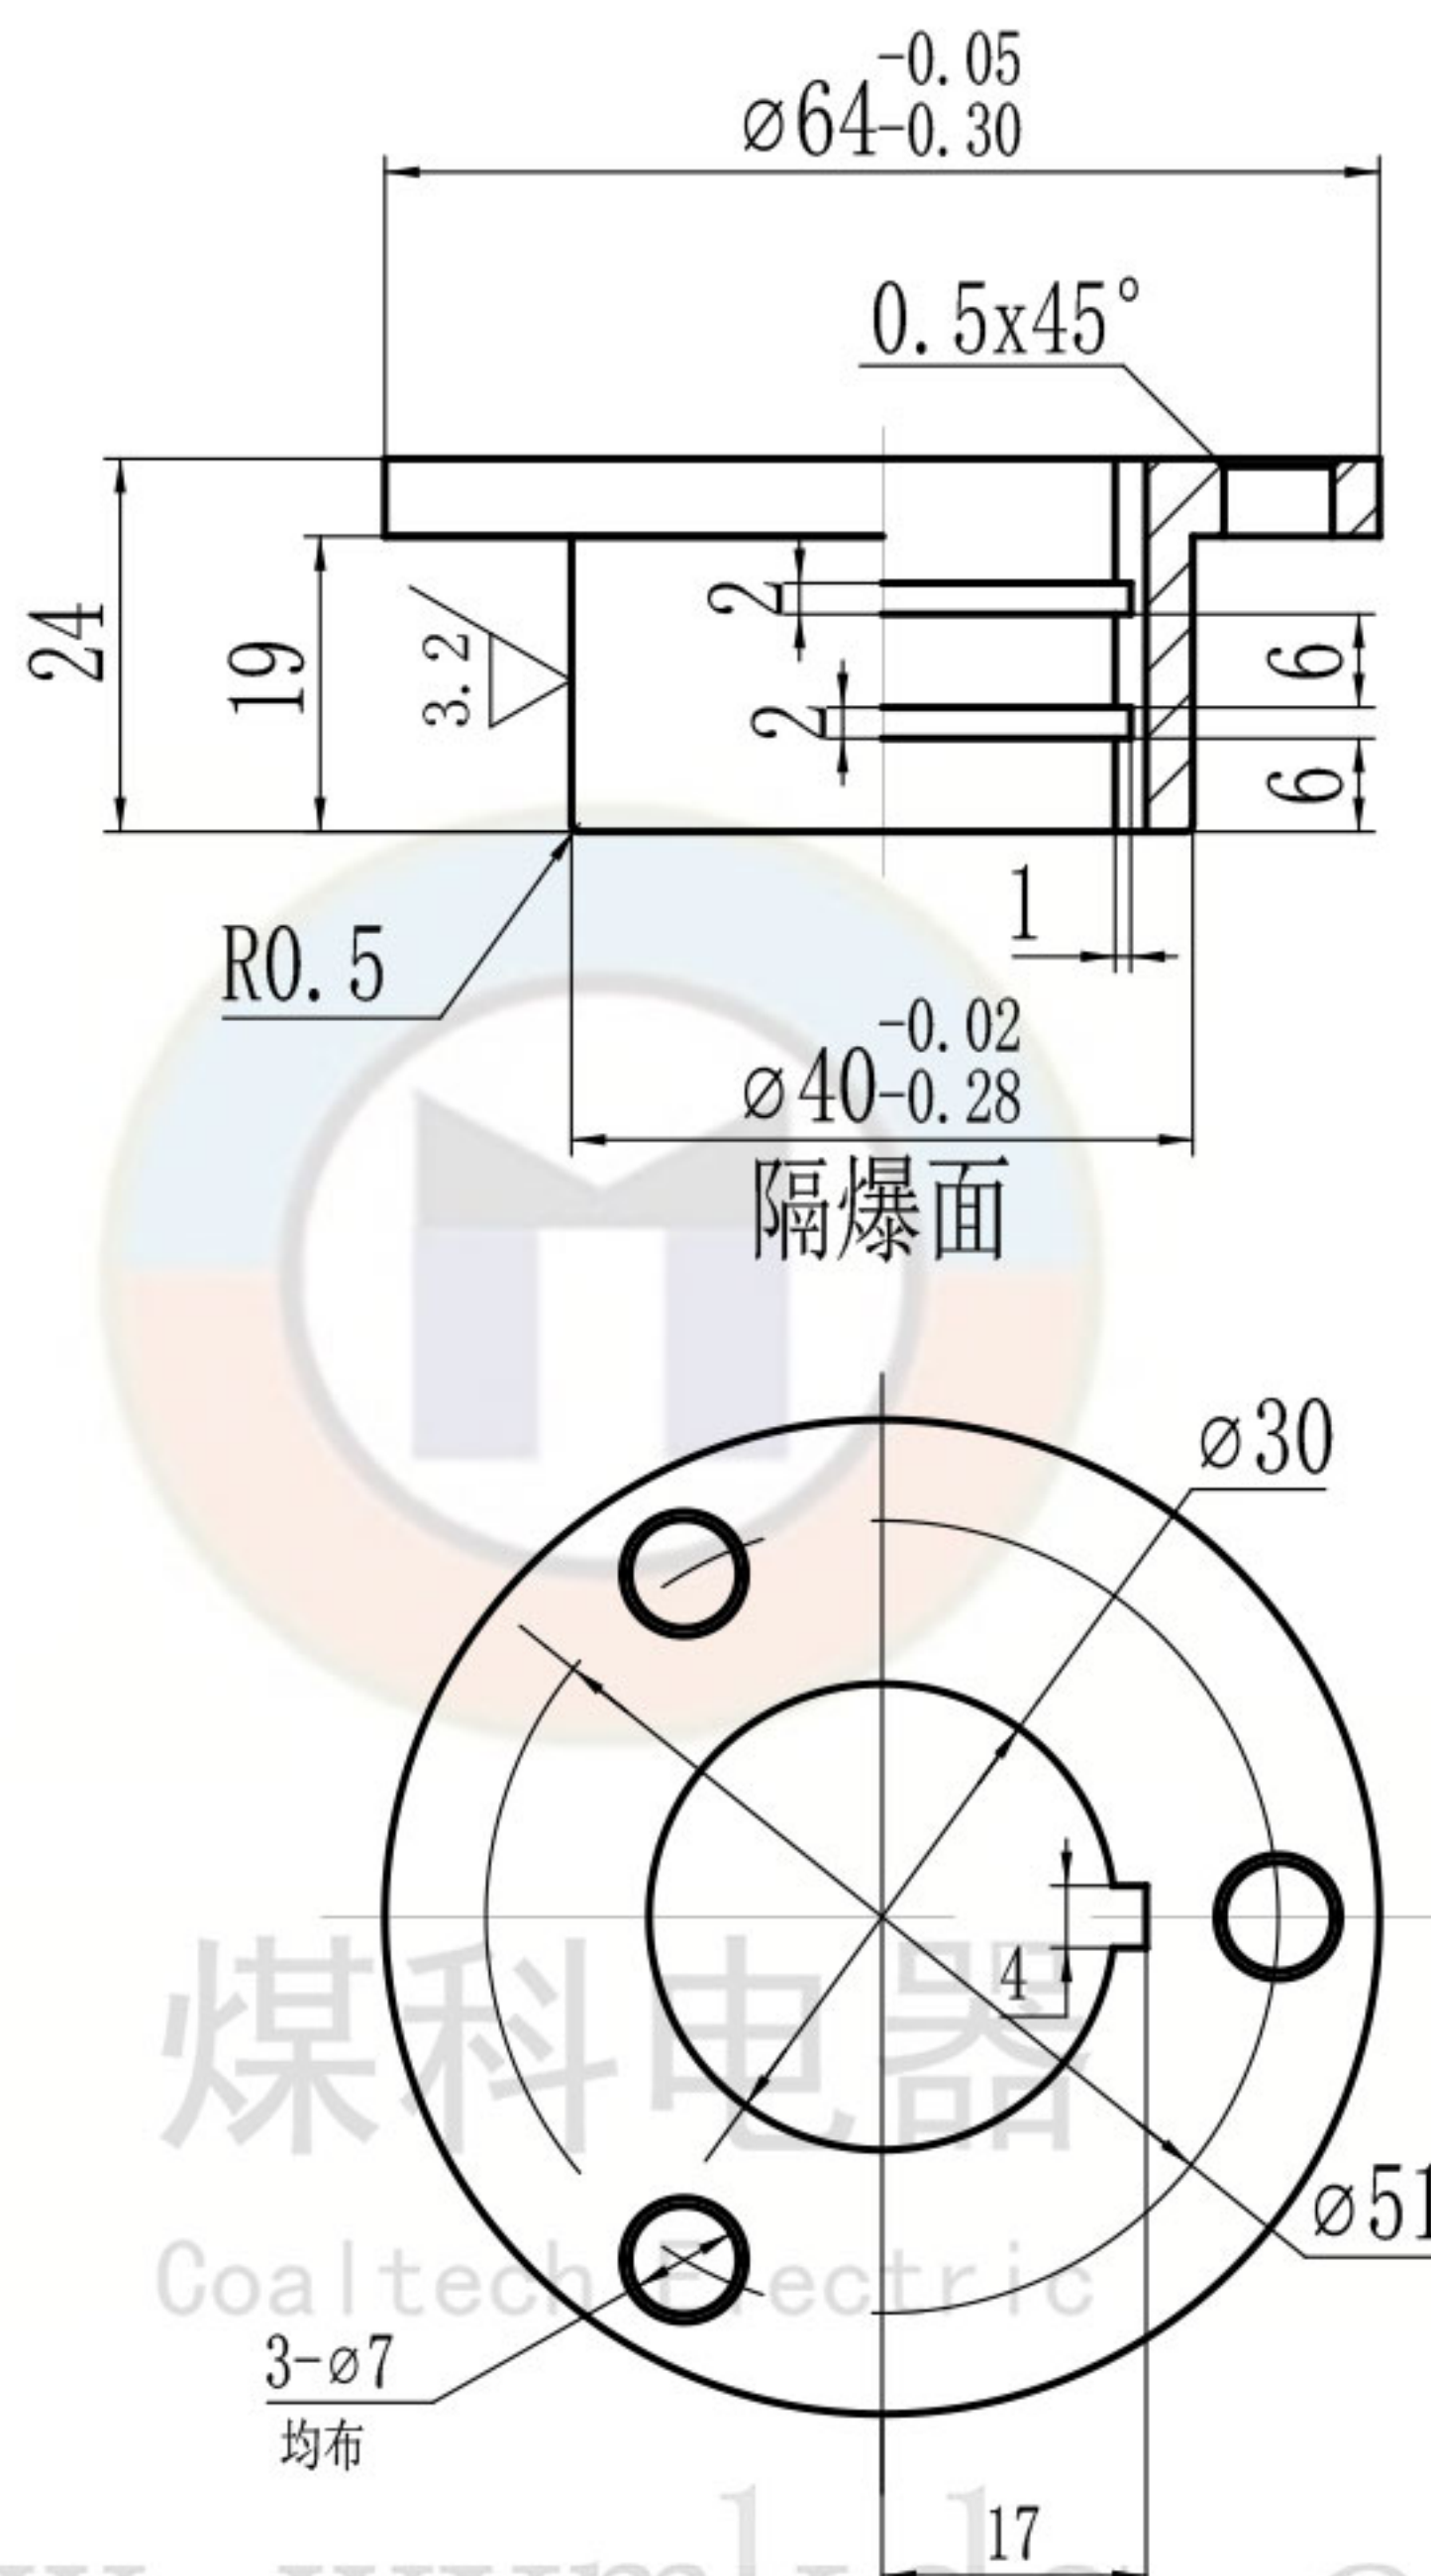

技术要求

1. 未标注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 去毛刺。
3. 注意保护隔爆面。

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

答 字

日期

标记

处数

分区

更改文件号

簽名

年 月 日

阶段标记

重量

比例

铜套

TT- Φ 40 (JP)

共 1 张 第 1 张

版本DW23F08


替代	
----	--


1

2

3

4

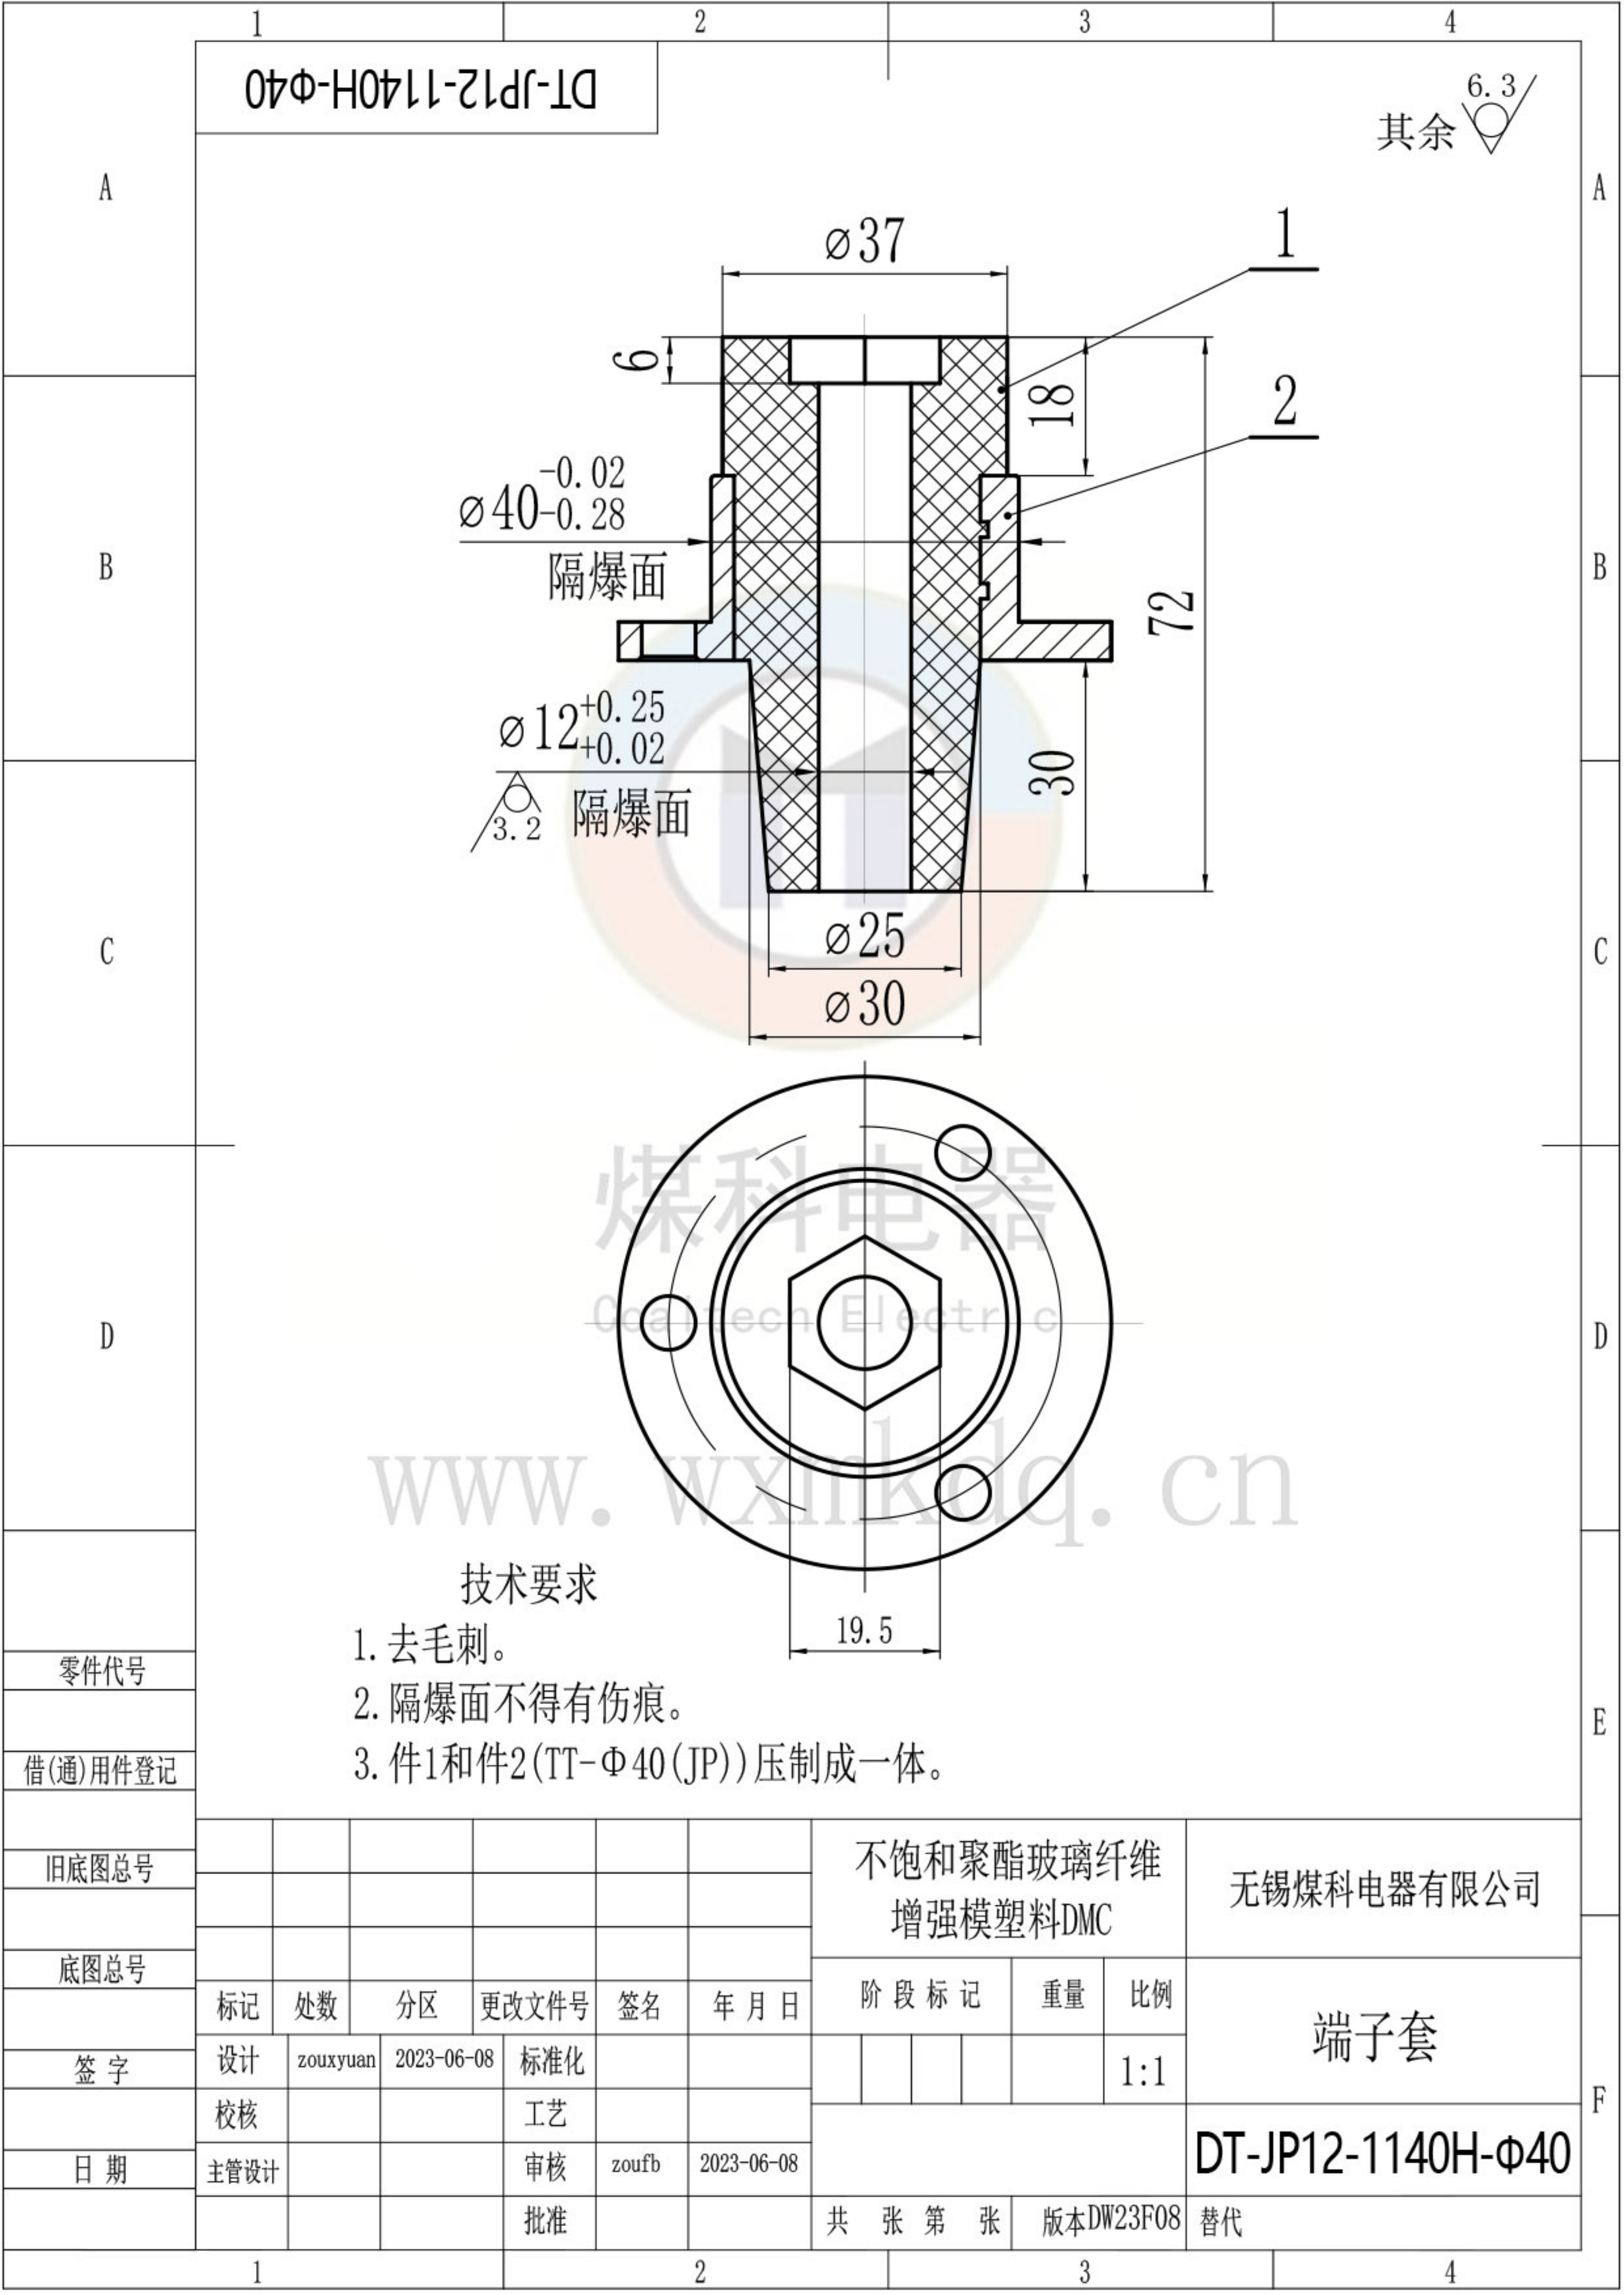

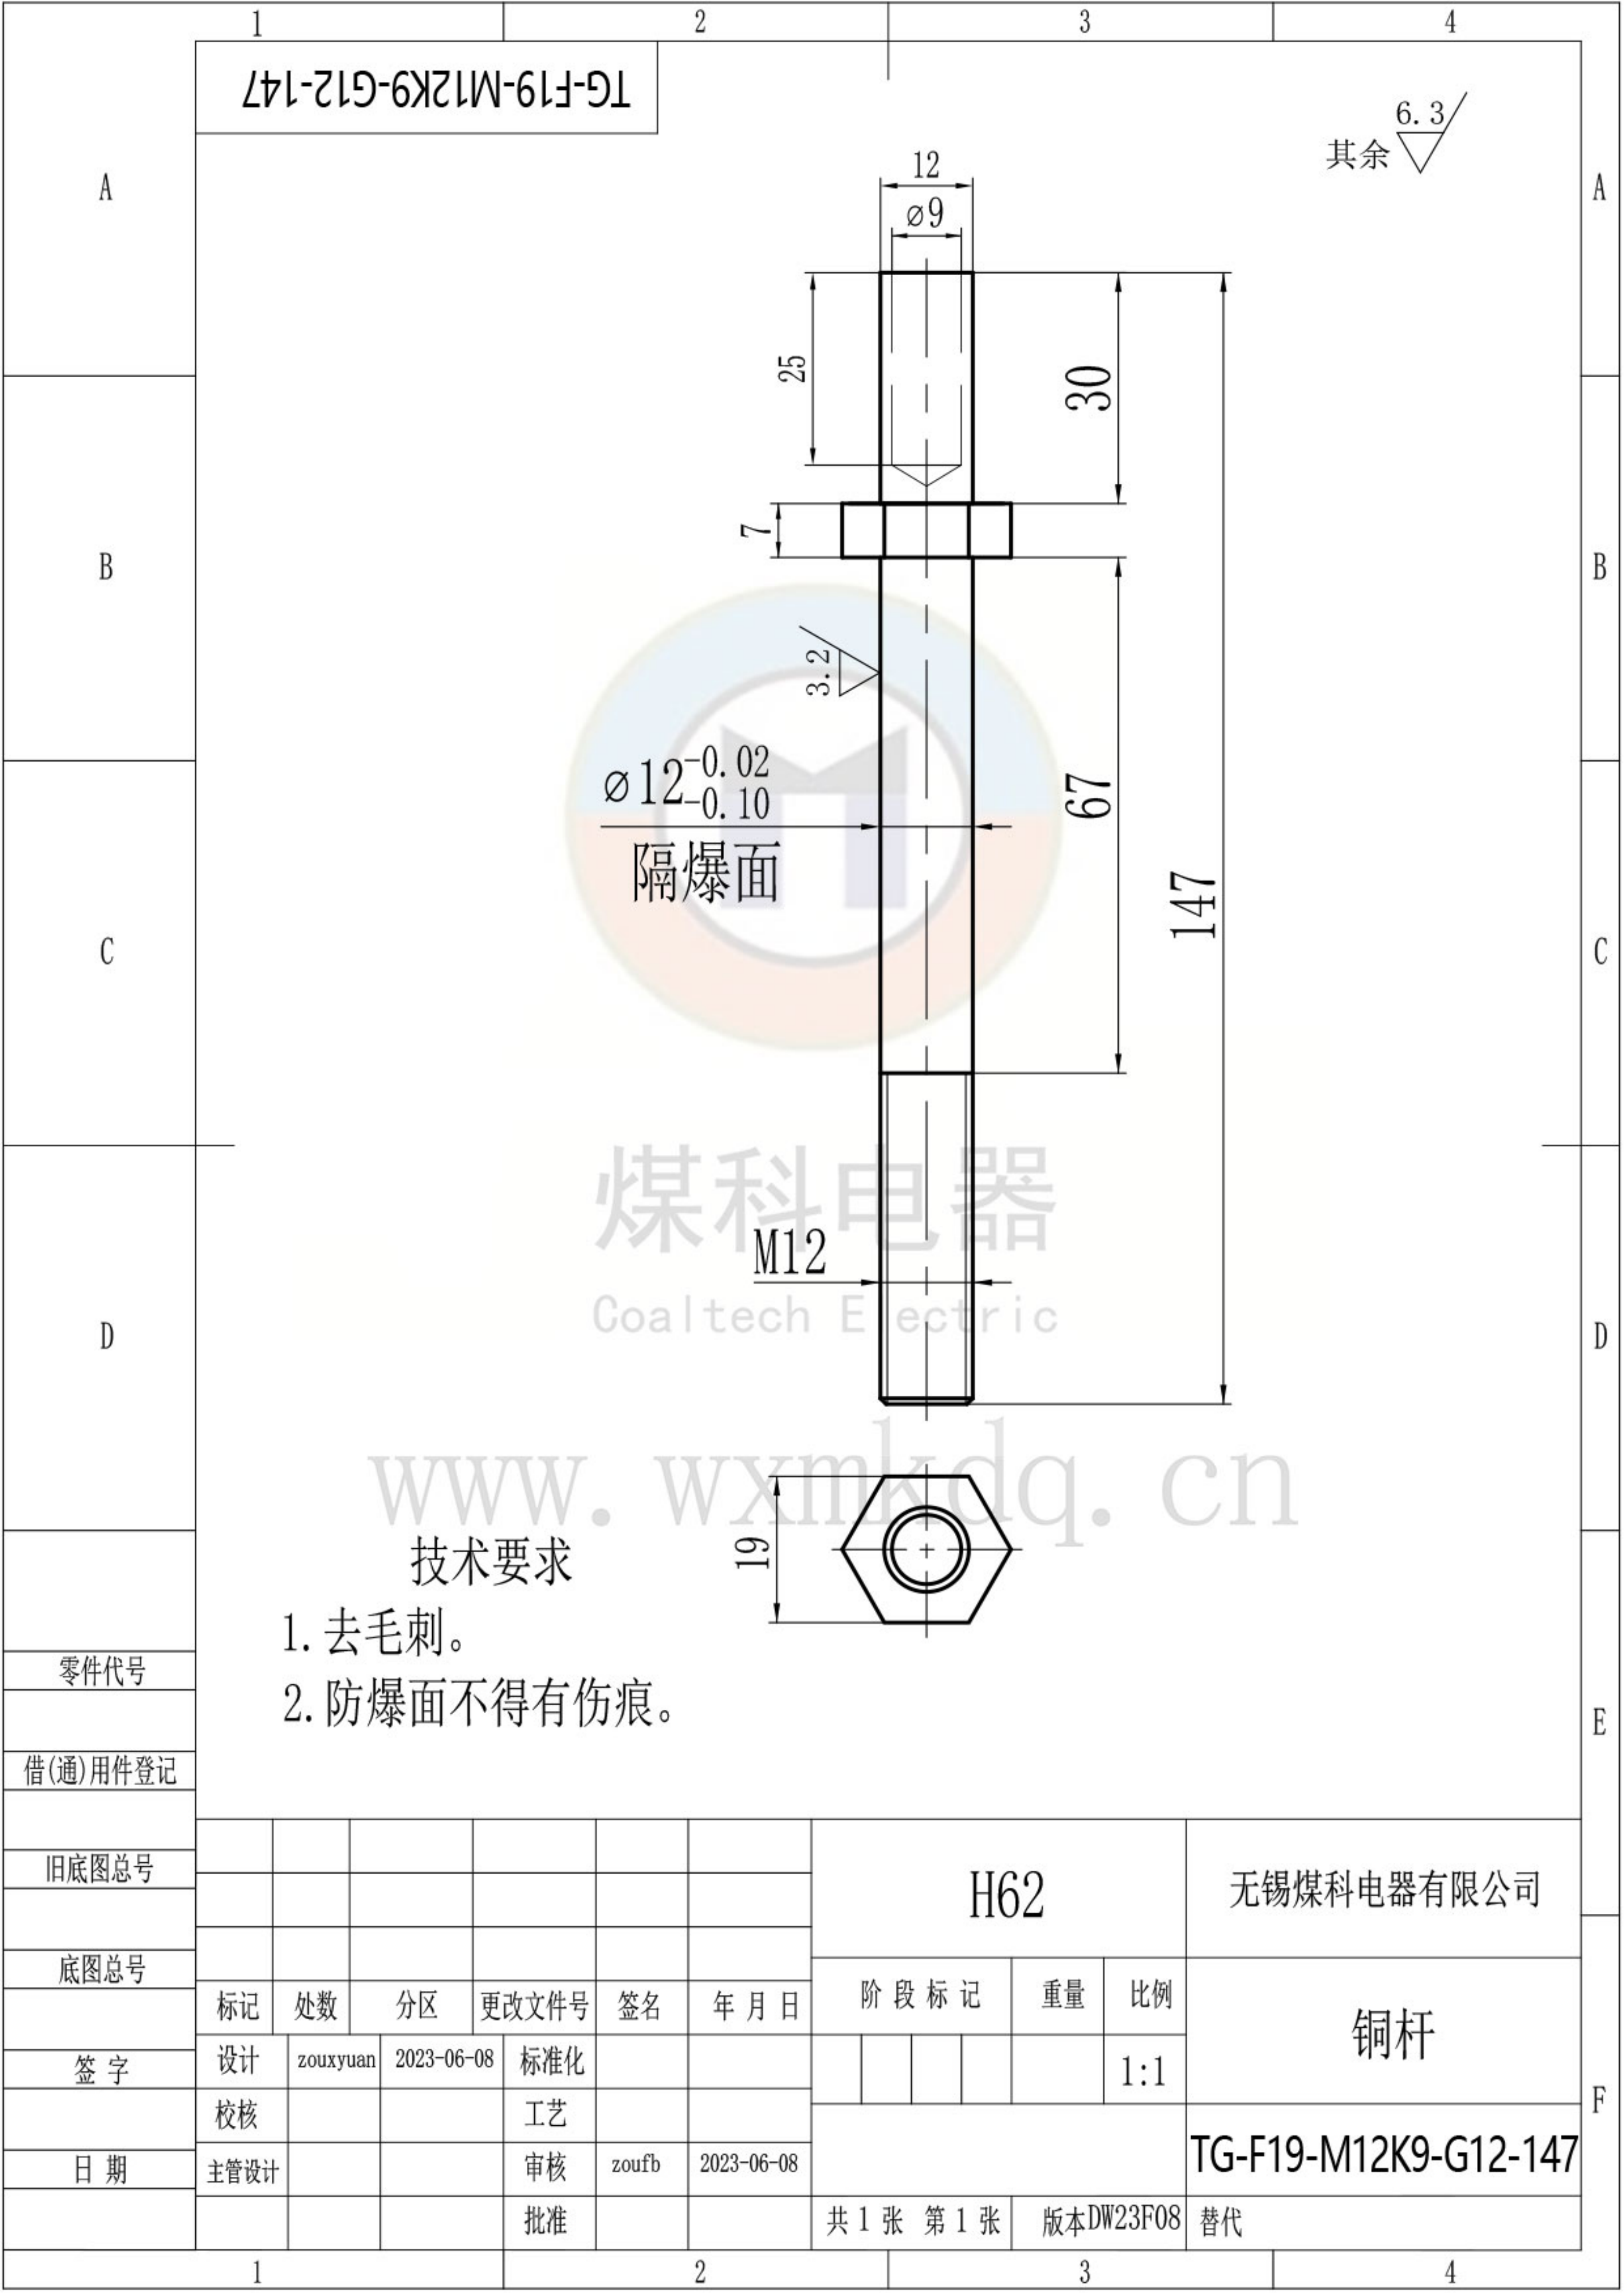

GD-12-T

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$

2.5

2-R1

3

Ø 28

Ø 12.6

14

35

技术要求

1. 去毛刺。

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

答 字

日期

标记

处数

分区

更改文件号

簽名

年 月 日

阶段标记

重量

比例

2:1

无锡煤科电器有限公司

铜弓形垫圈12

GD-12-T

共 1 张 第 1 张

版本DW23F08

替代	
----	--

1

2

3

4

