
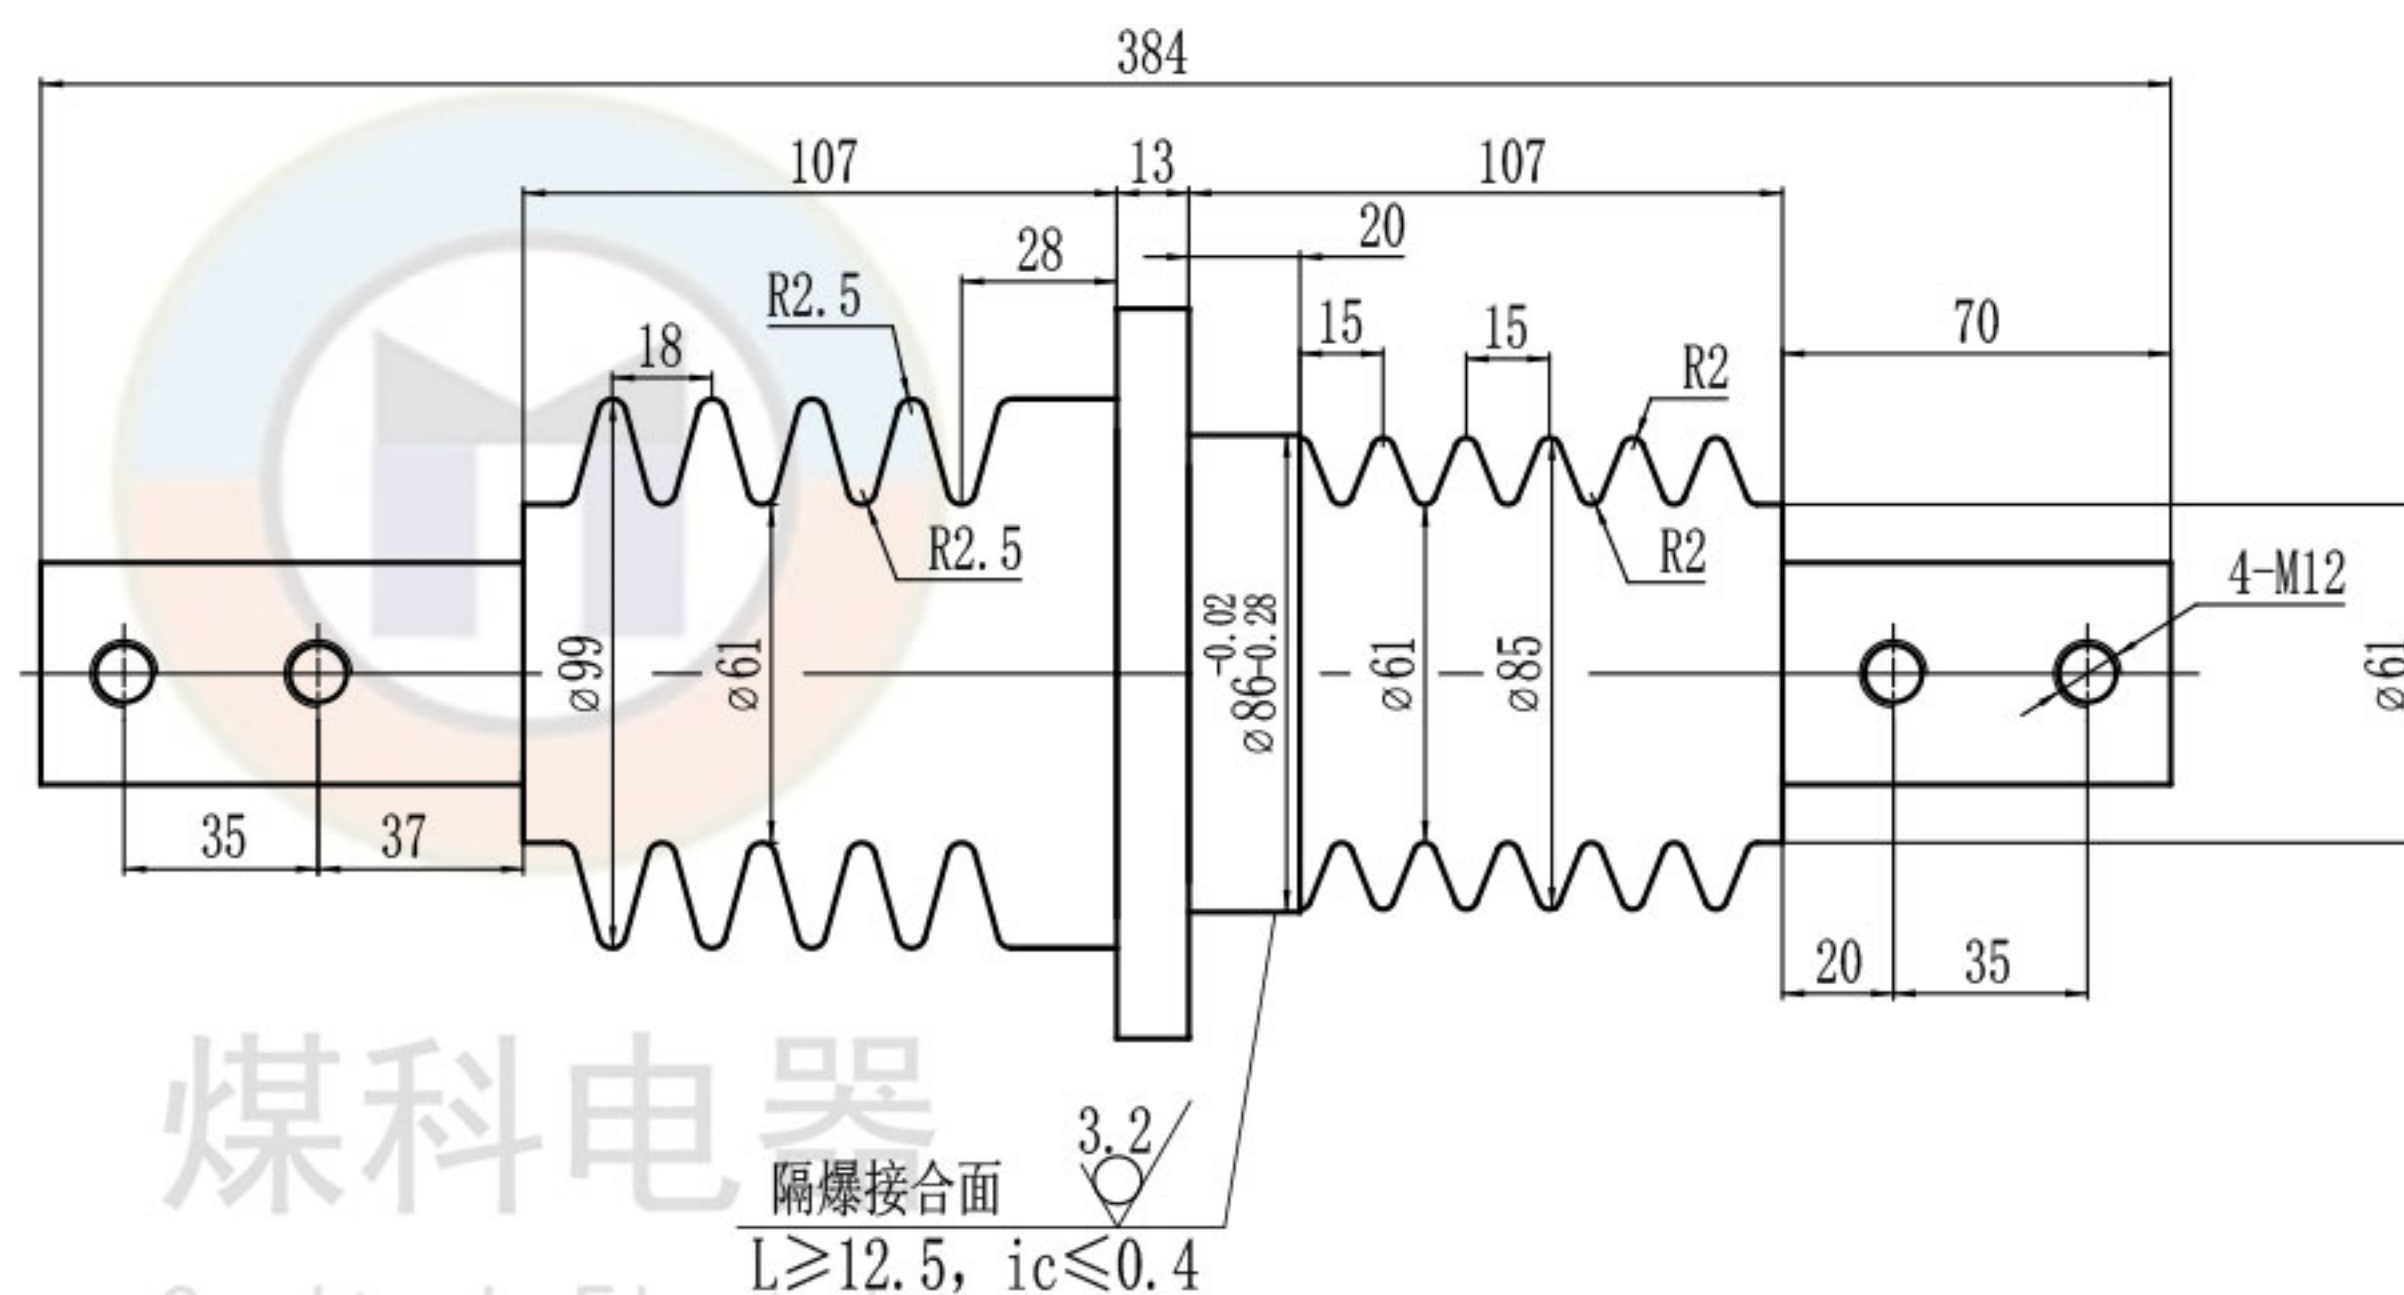


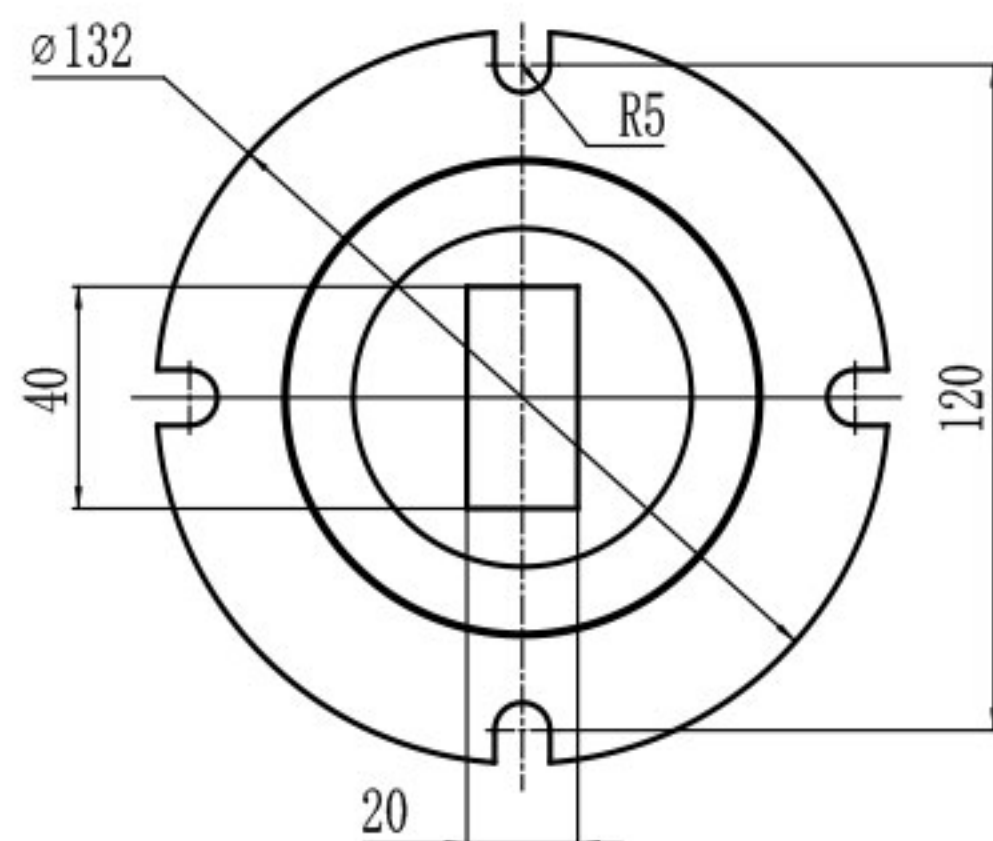

煤科电哭隔爆接合

Coaltech Electric

www. wxmkdq. cn

技术要求

1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0204-2022企业标准进行生产制造。
2. 产品各零件应该完好, 无缺损, 无开裂, 表面光滑无毛边。
3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。

技术参数

1. 电压等级: 10KV 2. 导电杆大小: 40x20

序号	代 号			名 称			数量	材 料			单 件	总 计	备 注
											重	量	
							JP20x40-10K-Φ 86 隔爆型接线端子			无锡煤科电器有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例	总图		
设计	zouxuyan	2023-06-08	标准化							1:2			
校核			工艺										
主管设计			审核	zoufb	2023-06-08	JP20x40-10K-Φ 86-ZT							
			批准			共 1 张 第 1 张		版本	DW23F08	替代			