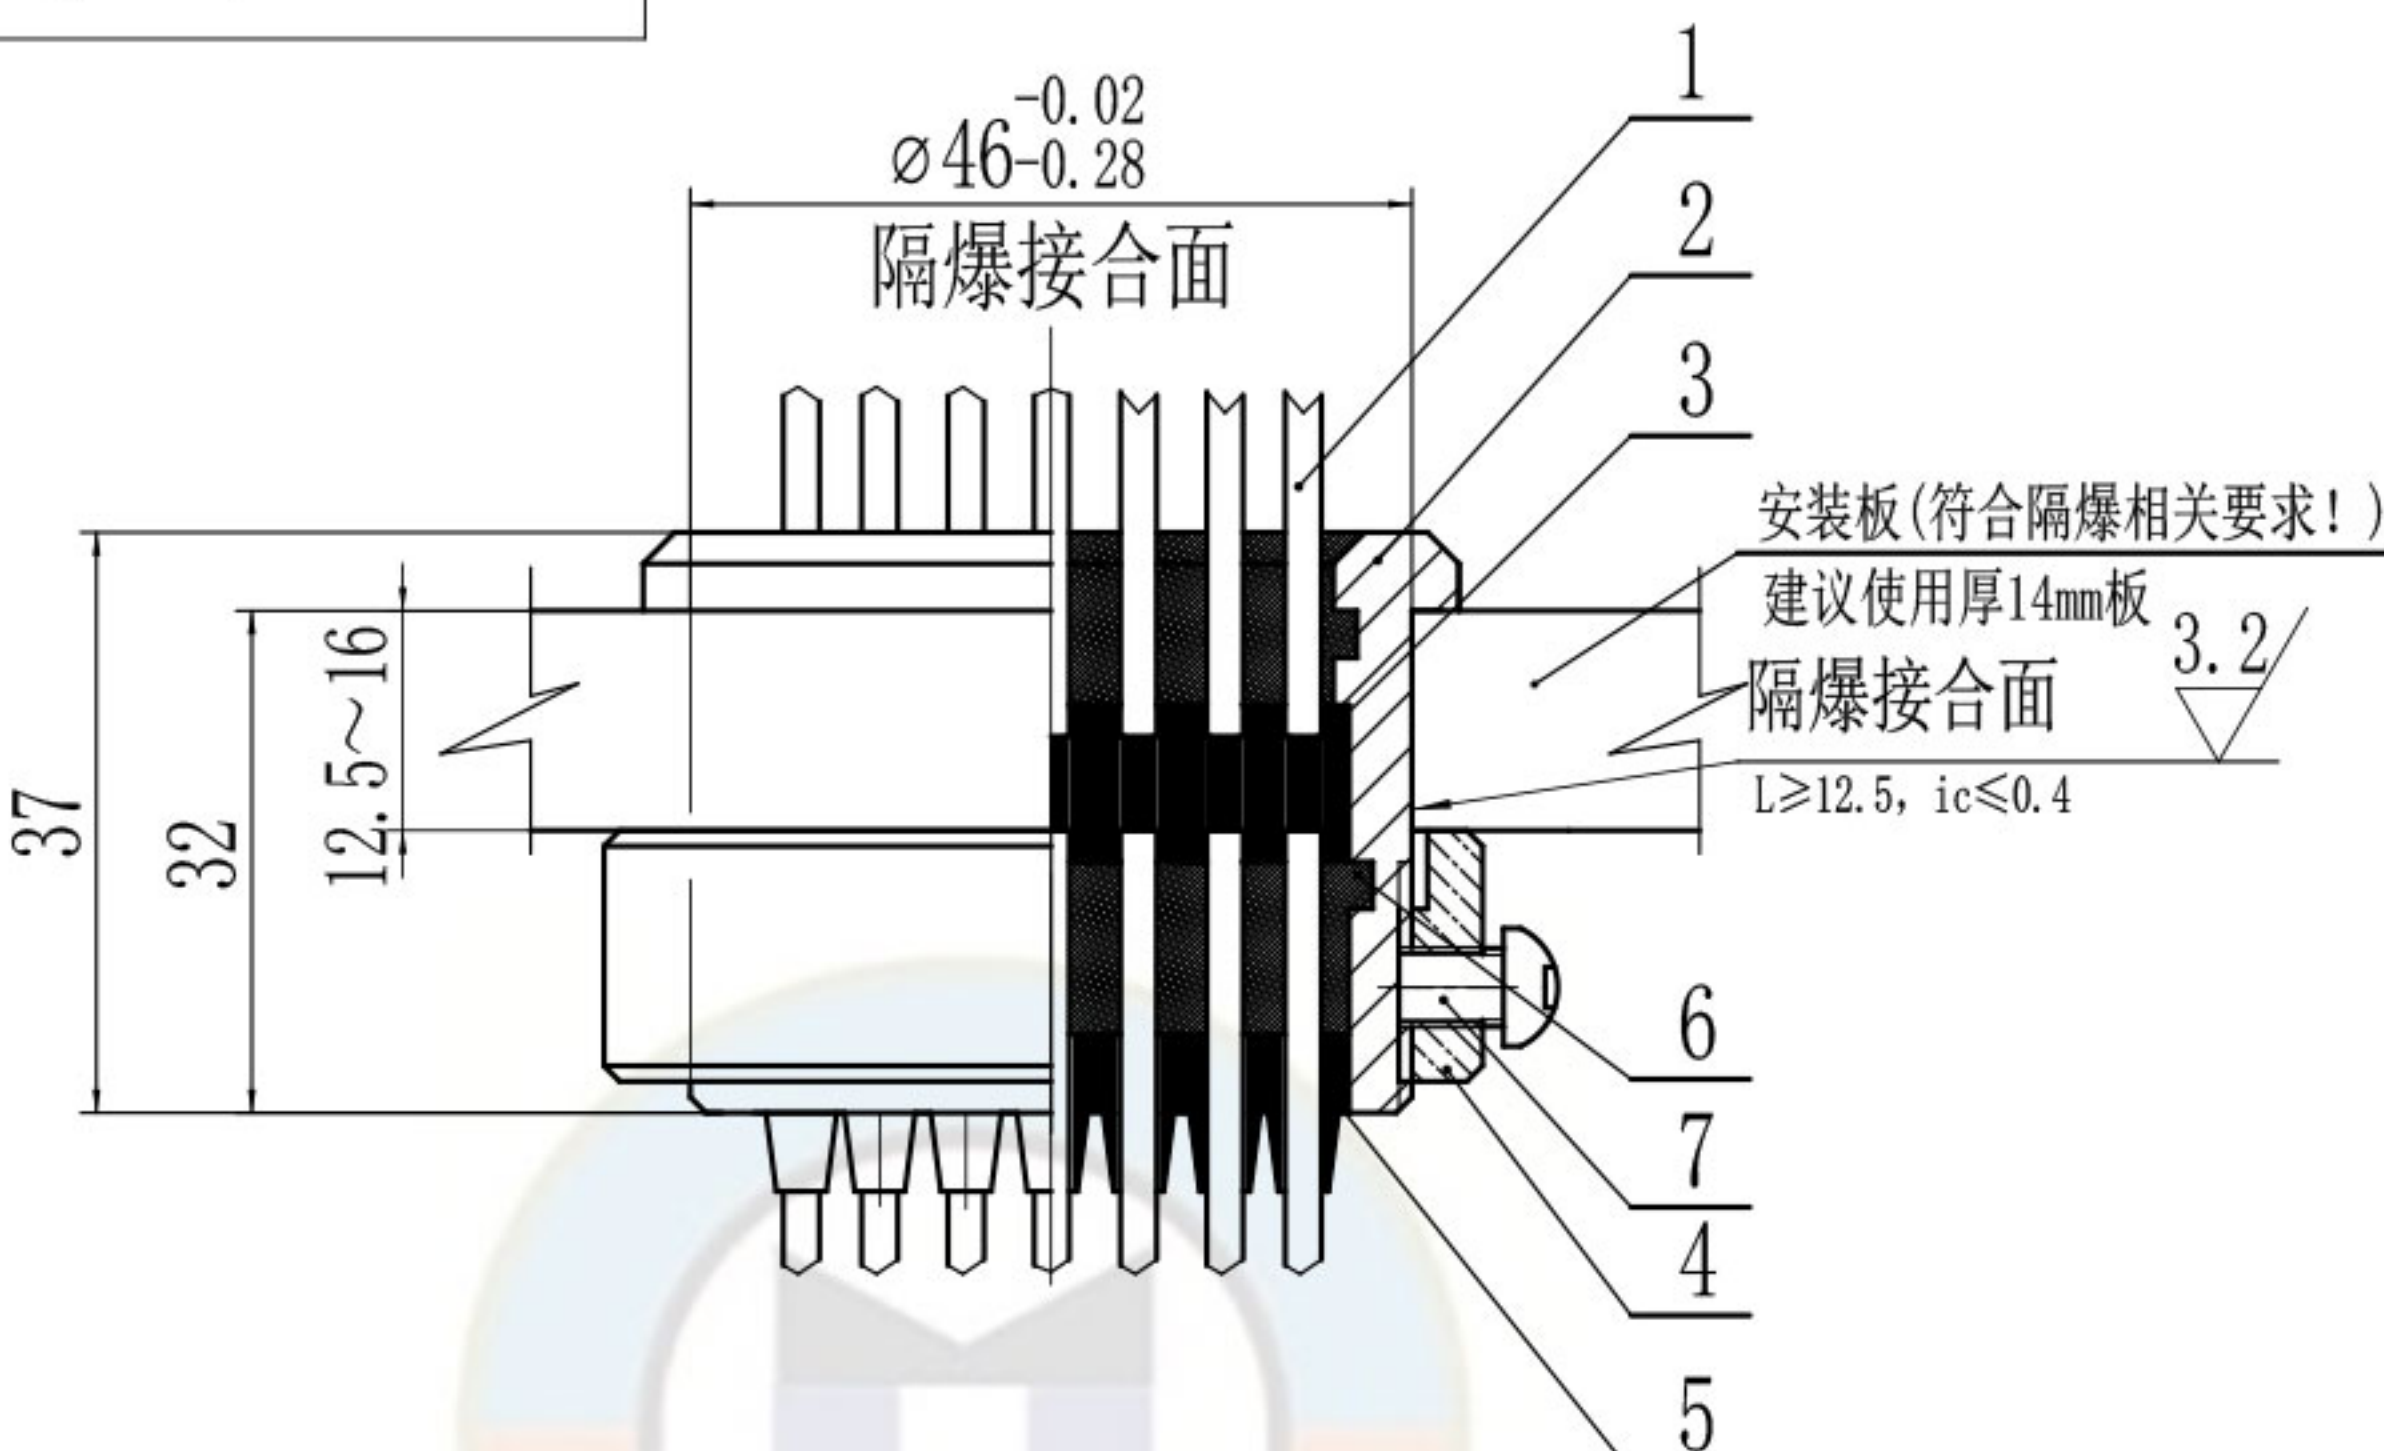
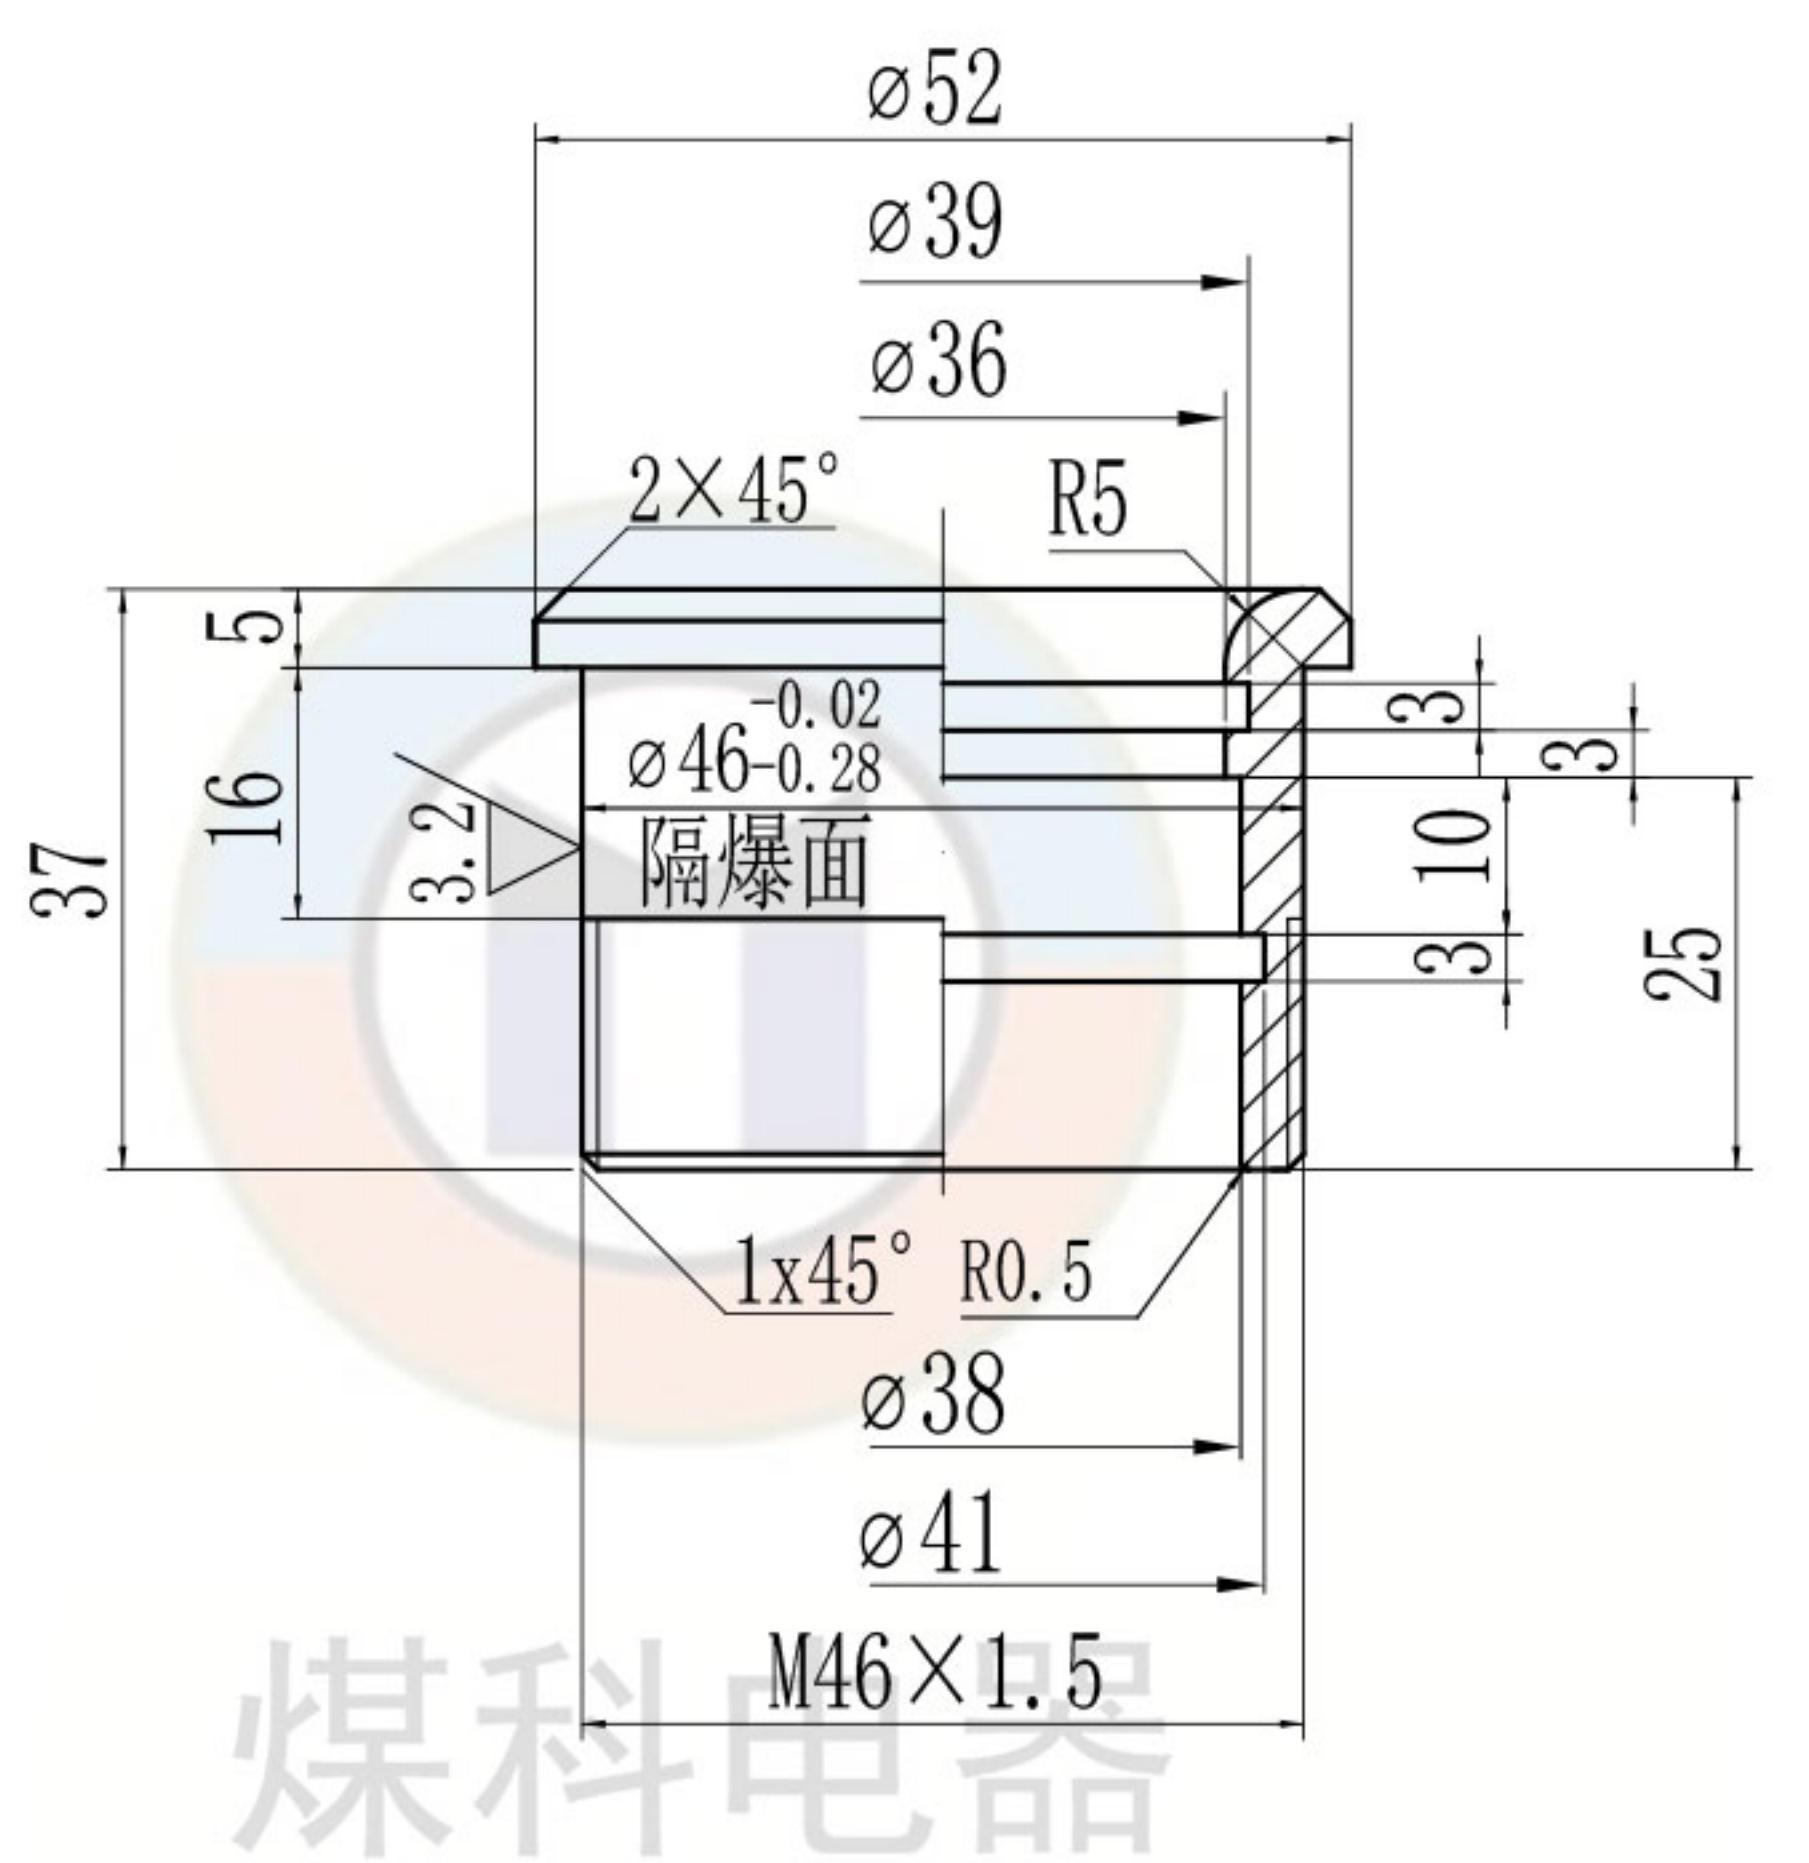


1		2		3		4	
A		LZ-97ø-9-0IZf					
B							
C		技术要求 1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0206-2022企业标准进行生产制造。 2. 隔板两端用环氧树脂浇封, 两端浇封部分的厚度都不小于5毫米。 3. 浇封料不允许存在裂缝, 剥落, 收缩, 分解, 软化等缺陷。 3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。 技术参数 1. 通讯介质为 光缆。 2. 光缆型号为: 9/125光缆跳线。					
D		7 GB65-85 螺钉 5 1		1			
		6 本图 环氧树脂		EP-6510			
		5 FT-30F 封头		1 阻燃丁腈橡胶		煤科电器通用件	
		4 SJ-Φ46(JZ) 锁紧螺母		1 H59-1或H62黄铜		煤科电器通用件	
		3 FT-30G 隔板		1 丁腈橡胶或环氧树脂		煤科电器通用件	
		2 TT-Φ46(JZ) 铜套		1 H59-1或H62黄铜		煤科电器通用件	
零件代号		1 DX-G 通讯介质		10 光缆		煤科电器通用件	
借(通)用件登记		序号 代 号 名 称		数量 材 料		单 件 重 总 计 量 备 注	
旧底图总号				JZ10-G		无锡煤科电器有限公司	
底图总号				隔爆型光缆穿墙端子			
签 字		标记 处数 分区 更改文件号 签名 年 月 日		阶 段 标 记 重量 比例		总图	
日 期		设计 zouxyuan 2023-06-08 标准化		1:1		JZ10-G-ø46-ZT	
		校核					
		主管设计		审核 zoufb 2023-06-08			
		批准				共 1 张 第 1 张 版本 DW23F08 替代	
1		2		3		4	

1		2		3		4	
(Zf) 97 Φ-fS		其余 $\sqrt[6.3]{}$					
A		A					
B		B					
C		C					
D		D					
E		E					
F		F					
技术要求		技术要求					
1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。		1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。					
2. 未注倒角为R1。		2. 未注倒角为R1。					
零件代号		H59-1或H62黄铜					
借(通)用件登记		无锡煤科电器有限公司					
旧底图总号		锁紧螺母					
底图总号		SJ-Φ 46 (JZ)					
签字		共 1 张 第 1 张					
日期		版本 DW23F08					
		替代					
1		2		3		4	

1		2		3		4	
(Zf) 97 Φ-LL		其余 6.3					
A							
B							
C							
D		技术要求					
零件代号		1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。					
借(通)用件登记		2. 未注行位公差按一级。					
旧底图总号		3. 未注倒角为R1。					
底图总号		4. 隔爆面长大于12.5, 注意保护隔爆面。					
签字		H59-1或H62黄铜					
日期		无锡煤科电器有限公司					
主管设计		铜套					
批准		TT-Φ 46 (JZ)					
共 1 张 第 1 张		版本 DW23F08 替代					