
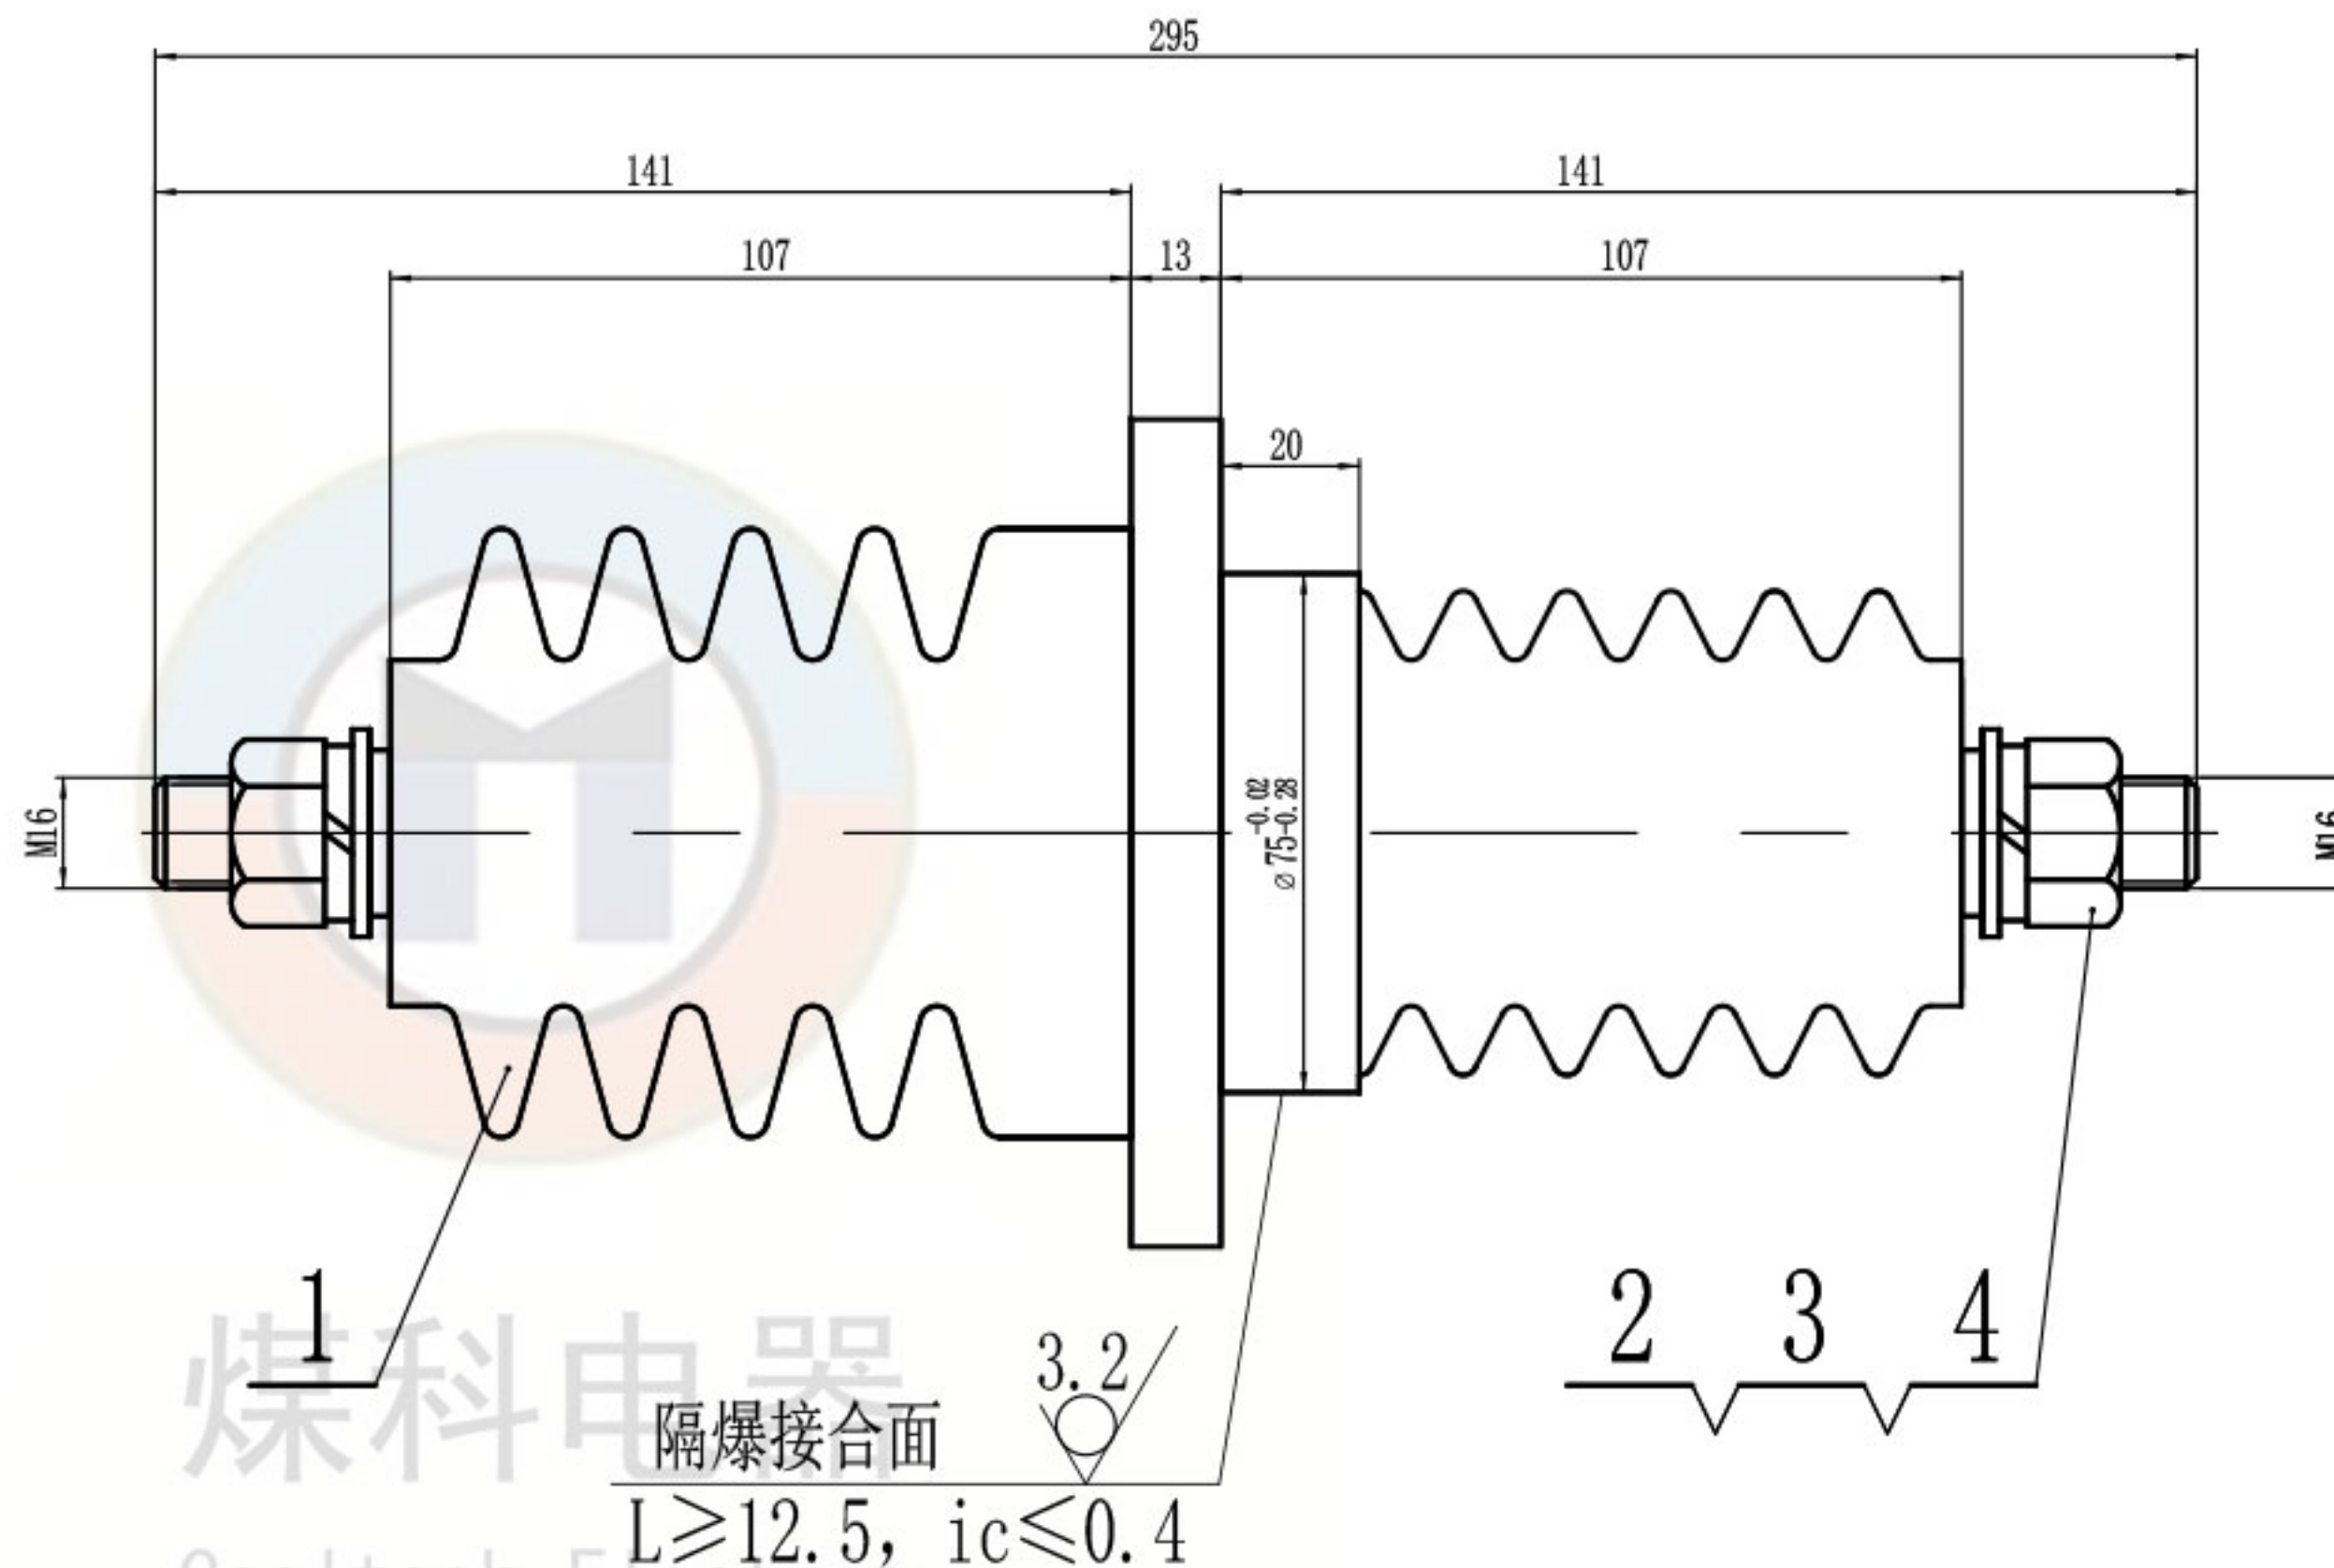


JP16-10K-ø75-ZT

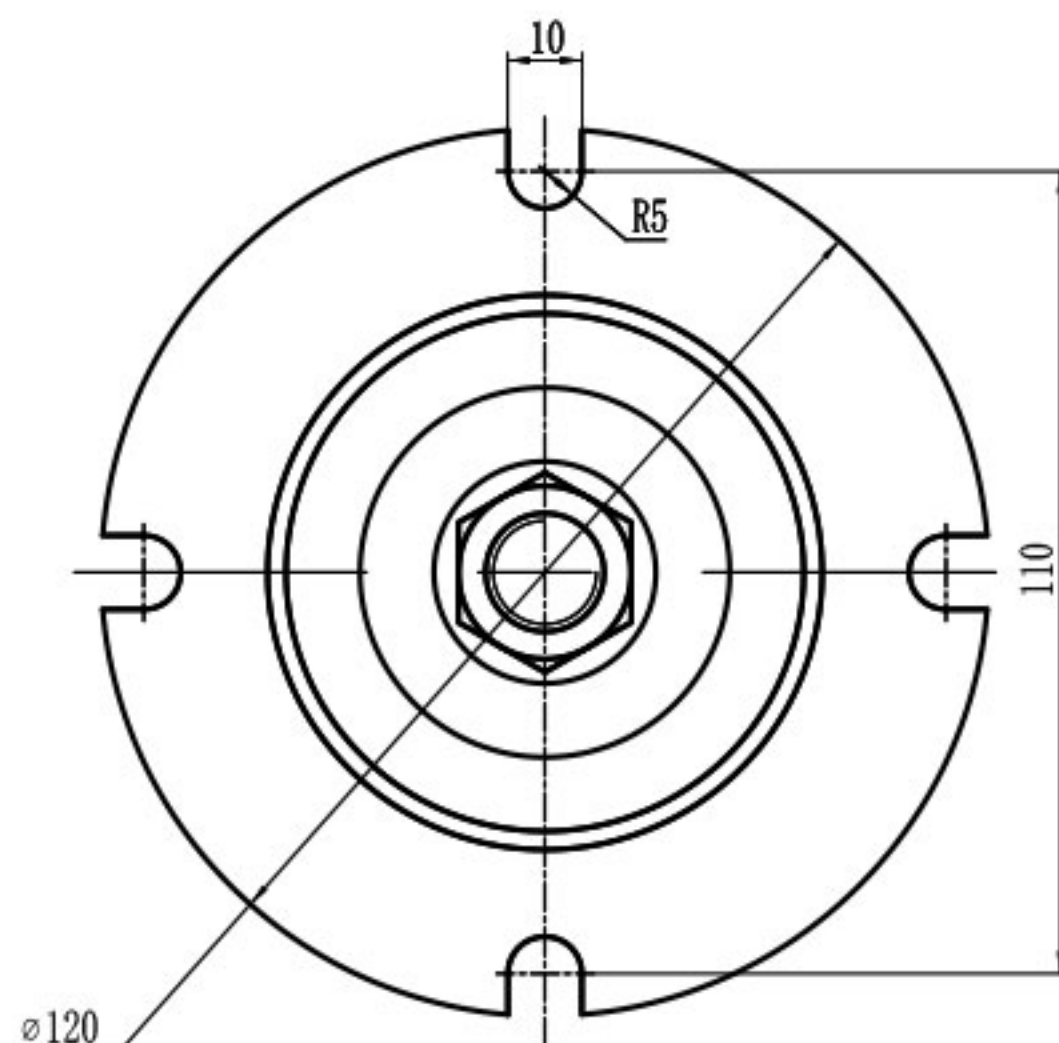

技术要求

1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0204-2022企业标准进行生产制造。
2. 产品各零件应该完好, 无缺损, 无开裂, 表面光滑无毛边。
3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。


技术参数

1. 电压等级: 10KV
2. 导电杆大小: M16

隔爆接合面



$L \geq 12.5$, $i_c \leq 0.4$

4	GB/T 93-1987	弹垫16	2	65Mn						
3	GB/T 97.1-2002	垫圈16	2	H62						
2	GB/T 6170-2015	螺母M16	2	H62						
1	JXZ-JP16-10K- $\varnothing$ 75	接线柱	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC						
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
					无锡煤科电器有限公司					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	总图
设计	zouxyuan	2023-06-08	标准化						1:1.5	
校核			工艺							
主管设计			审核	zoufb	2023-06-08				JP16-10K- $\varnothing$ 75-ZT	
			批准			共 1 张 第 1 张		版本 DW23F08	替代	

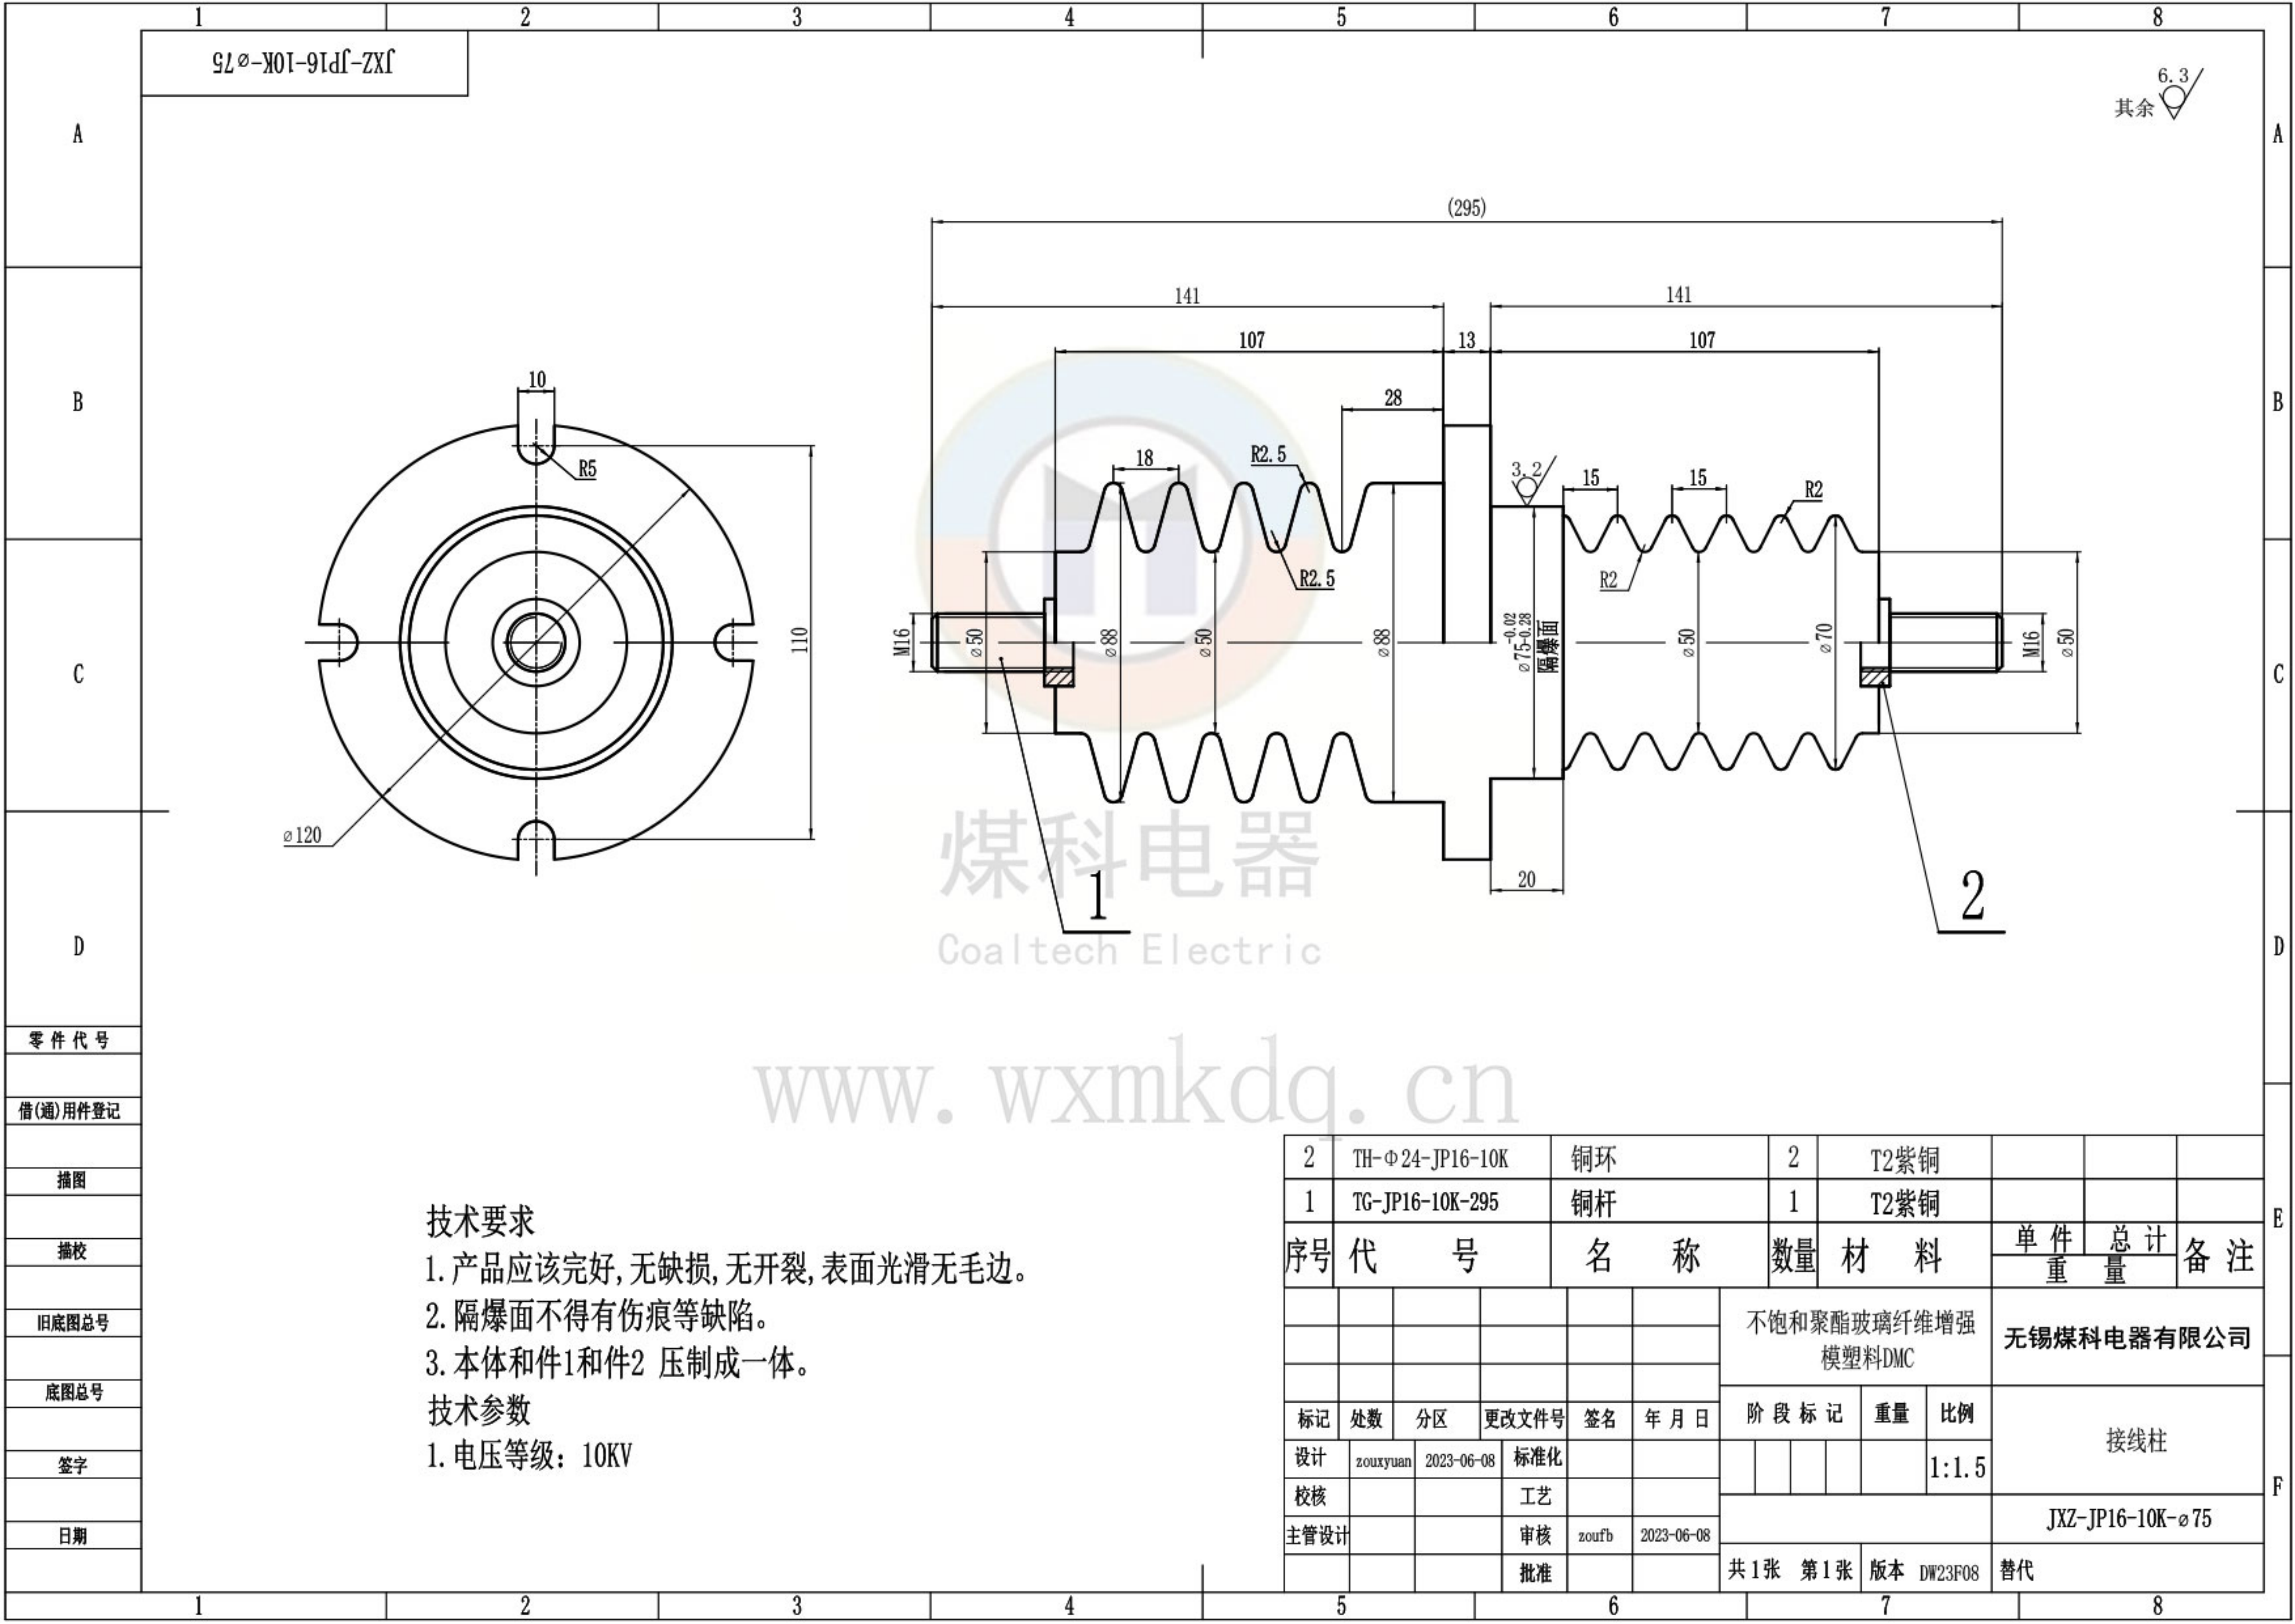

1		2		3		4					
A		TG-JP16-10K-295		全部 6.3							
B		1×45° 60 M16 295 80压条纹 60 M16 1×45° 煤科电器 Coaltech Electric www.wxinkdq.cn									
C											
D											
零件代号		技术要求									
借(通)用件登记		1. 去毛刺。									
旧底图总号		T2紫铜 无锡煤科电器有限公司									
底图总号											
签 字		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例	铜杆
日 期		设计	zouxuyan	2023-06-08	标准化					1:1	
		校核			工艺			TG-JP16-10K-295			F
		主管设计			审核	zoufb	2023-06-08				
					批准			共 1 张 第 1 张	版本 DW23F08	替代	
1		2		3		4					

全部 $\frac{6.3}{\triangle}$

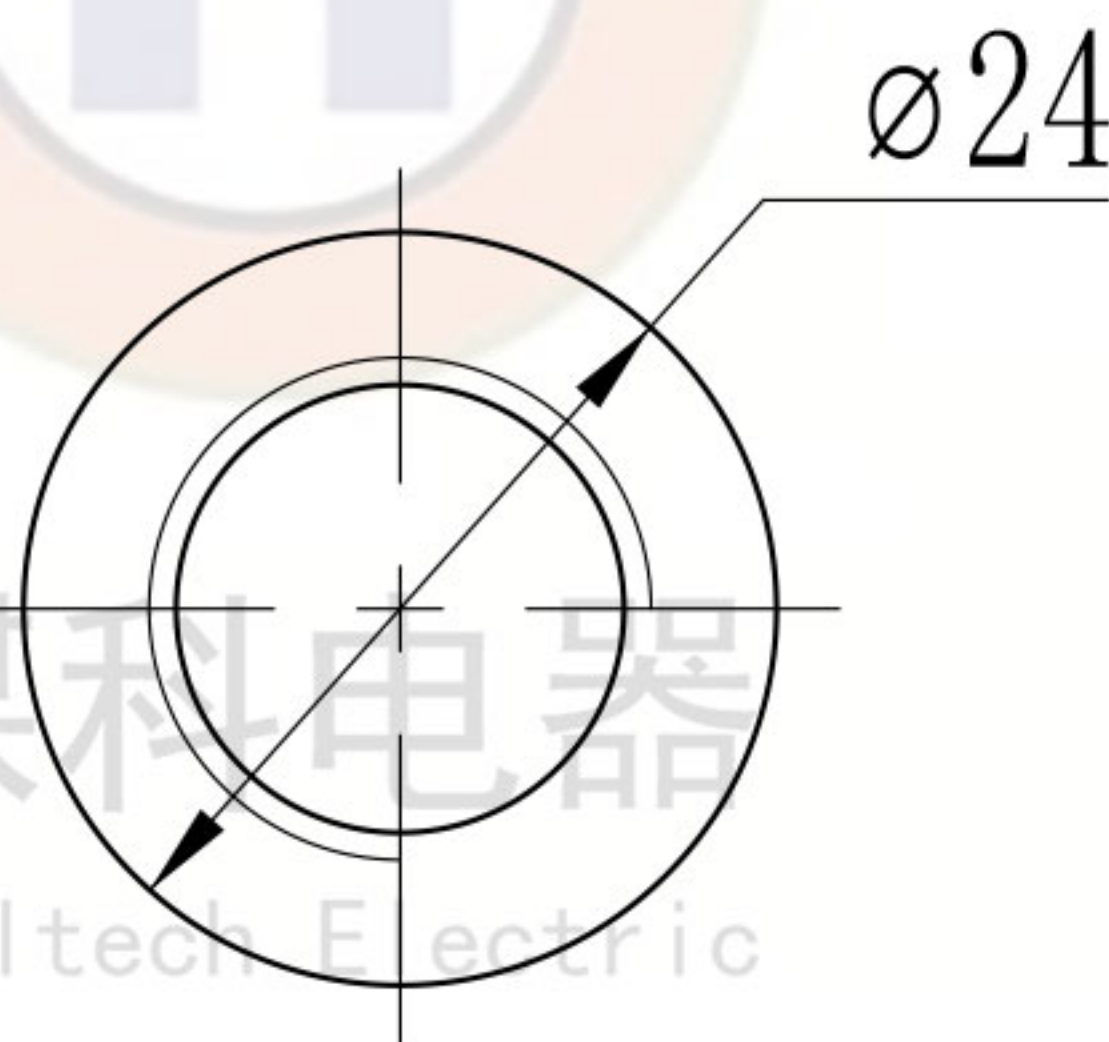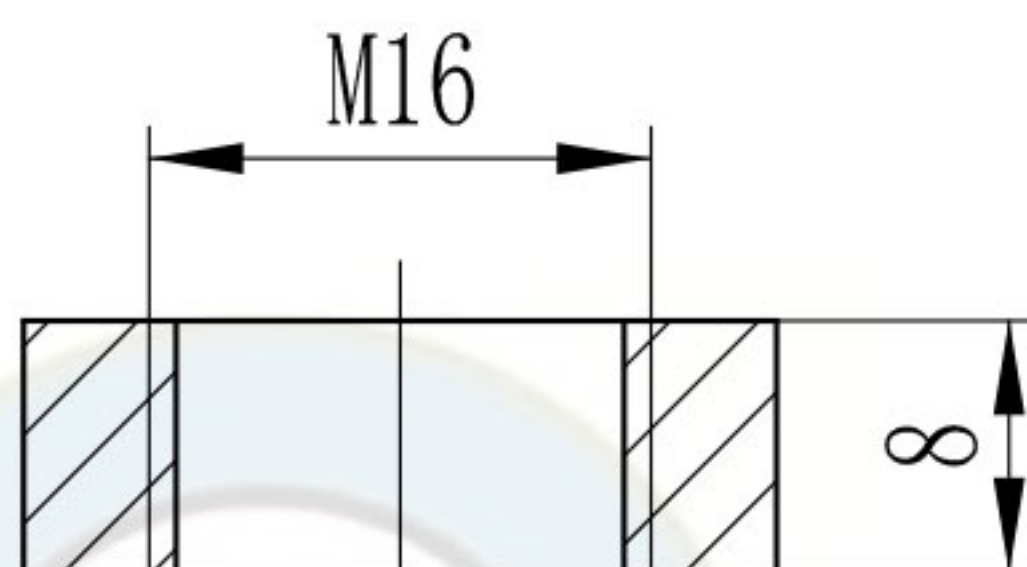

www. wxmkdq. cn

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

答 字

日期

T2紫铜

无锡煤科电器有限公司

阶段标记

重量

比例

2:1

铜环

TH-Φ 24-JP16-10K

共 1 张 第 1 张

版本 DW23F08

替代	
----	--